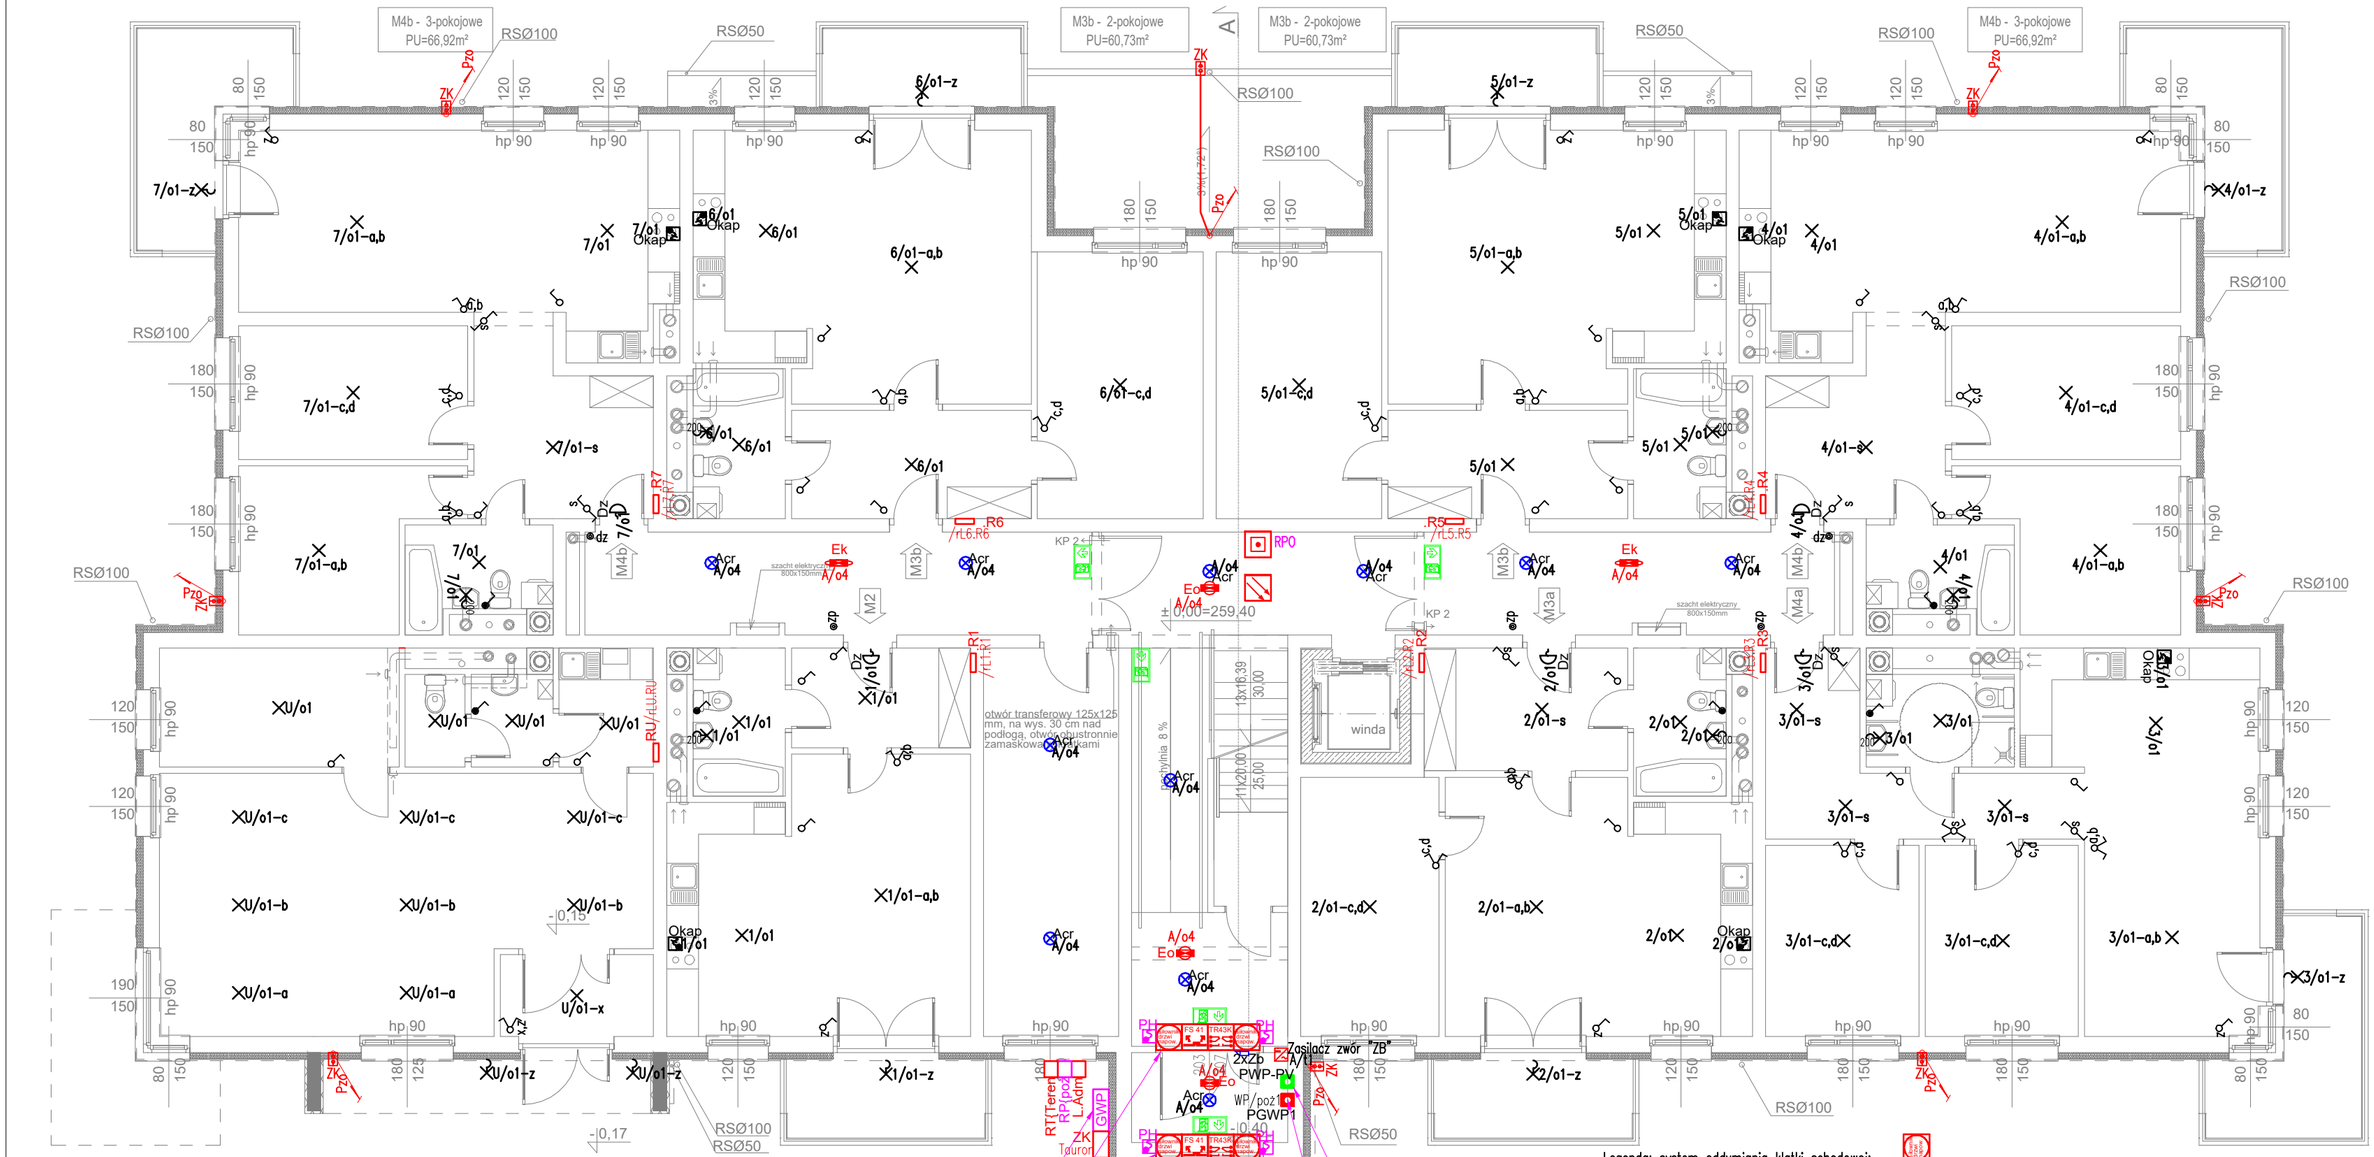

Legenda:

- /rWP.G .RG — Rozdzielnica elektryczna np. RG wg schematów, opis "/rWP.G" oznacza obwód zasilania np. relacji "WP"główny wyłącznik prądu – "G" rozdzielnica RG
- Łącznik IP20/IP44 uniwersalny (jednobiegunowy) 10AX/~250V
- Łącznik IP20/IP44 świecznikowy 10AX/~250V
- Łącznik IP20/IP44 zwierny 10AX/~250V
- Łącznik IP20/IP44 schodowy 10AX/~250V
- Łącznik IP20/IP44 krzyżowy 10AX/~250V
- Czujnik ruchu IP44
- Wypust zasilania urządzenia (pozostawić zapas przewodu do podłączenia na listwę zaciskową urządzenia)
- Wypust zasilania zakończony listwą zaciskową lub złączką typu WAGO izolowaną w puszce p/t II klasy izolacji
- A — Oprawa LED–n/t, 230V, 4000K,~25W
- Acr — Oprawa LED–n/t, 230V, 4000K,~25W z wbudowanym czujnikiem ruchu
- ZK — Złącze kontrolne rozłączne w skrzynce odgromowej izolacyjnej zlicowanej z ociepleniem obiektu, h=~1,2m

Sygnalizator dzwonkowy (wejście do obiektu) / Wypust dzwonka 230V
Wypust 230V zasilania pkt. oświetlenia
Wypust 230V zasilania pkt. oświetlenia – kinkiet

Legenda opraw awaryjnych/ewakuacyjnych:

Wymagania min. dla opraw – min.1h pracy awaryjnej, autotest, praca awaryjna ciemna dla opraw kierunkowych z piktogramami, dla wszystkich opraw wymagany certyfikat CNBOP.

- Oprawa LED awaryjna rozsył anty–panic, strefy otwarte Eo np. ONTEC S M2 IP65
- Oprawa LED awaryjna rozsył korytarzowy–eliptyczny Ek np. ONTEC S C1 IP65
- Oprawa LED awaryjna zewnętrzna "COLD" do –15st.C ,IP65 EZ np. ONTEC S W1 "COLD" IP65

Uwagi :
1. Opraw przystosować do montażu za pomocą komponentów producenta.
2. Na drogach ewakuacyjnych stosować piktogramy fotoluminescencyjne wskazujące kierunek do wyjścia ewakuacyjnego. Piktogramy stosować zgodnie z obowiązującą normą tj. PN–EN ISO 7010:2012.
Montaż piktogramów w miejscach oświetlonych przez oprawy awaryjne (wysokość montażu piktogramów h=~2,3m nad poziomem podłogi (wysokość "wzroku").

Uwagi :
1. Wszystkie przepusty relacji obiekt–dach, obiekt–ziemia/ na zewnątrz obiektu wykonać jako wodo i gazoszczelne.
2. Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody p.poż wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody.

Legenda: system oddymiania klatki schodowej:

- Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej
- Optyczna konwencjonalna czujka dymu z gniazdem
- PH — Puszka instalacyjna ogniowa E90
- ZW — Zwora elektromagnetyczna rewersyjna 24V DC/max 250mA ("ZW"–zwora
- 2xZb — wideodomofonu–drzwi zewnętrzne, "Zb"–zwora części biernej drzwi napowietrzających. Zwory w przypadku braku zasilania zwalniają trzymanie drzwi umożliwiając ich otwarcie.

2x Napęd drzwiowy DDS + Moduł FS41 + Moduł TR43–K w układzie owtwierania drzwi dwuskrzydłowych z odryglowaniem części biernej drzwi. Zwolnienie zwory wideodomofonu. Drzwi–część czynna oraz bierna, otwierane przez siłowniki centrali oddymiania NALEŻY dostosować do otwierania przez siłowniki systemu oddymiania.

Projektant:	BPIN PLUS	Biuro Projektowania i Nadzoru Artur Wieczorek 42-263 Wrzosowa, ul. Wesoła 41	bpin.aw@gmail.com artur.wieczorek@wp.pl	Tytuł rysunku:	*Plan instalacji oświetlenia ogólnego, oświetlenia ewakuacyjnego/awaryjnego - rzut parteru.*	
Inwestor:	SIM Sp. z o.o. Pasieczna 2, 42–700 Lubliniec				Imię i nazwisko	Nr uprawnień: / Podpis
Temat:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH – BUDYNEK "B"			Projektował	mgr inż. Artur Wieczorek	SLK/4125/PWOE/12
Adres:	UL.PŁK.WACŁAWA WILNIEWCZYCA W LUBLIŃCU – dz. nr ewid. 1561/51, obr. 0002–Lubliniec			Sprawdził	mgr inż. Tomasz Cieplak	22/02
				Opracował	–	–

Skala	Data	Faza	Branża	Nr projektu	Nr rys.	Arkusz	Strona
1:100	07/2023	PW	inst. elektr."	-	E-1.2	- / -	...

29.7x48.7[cm]