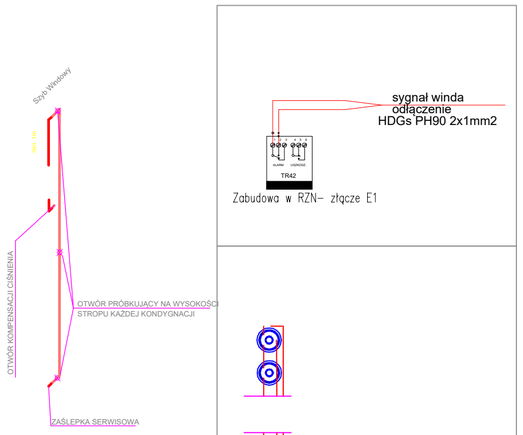

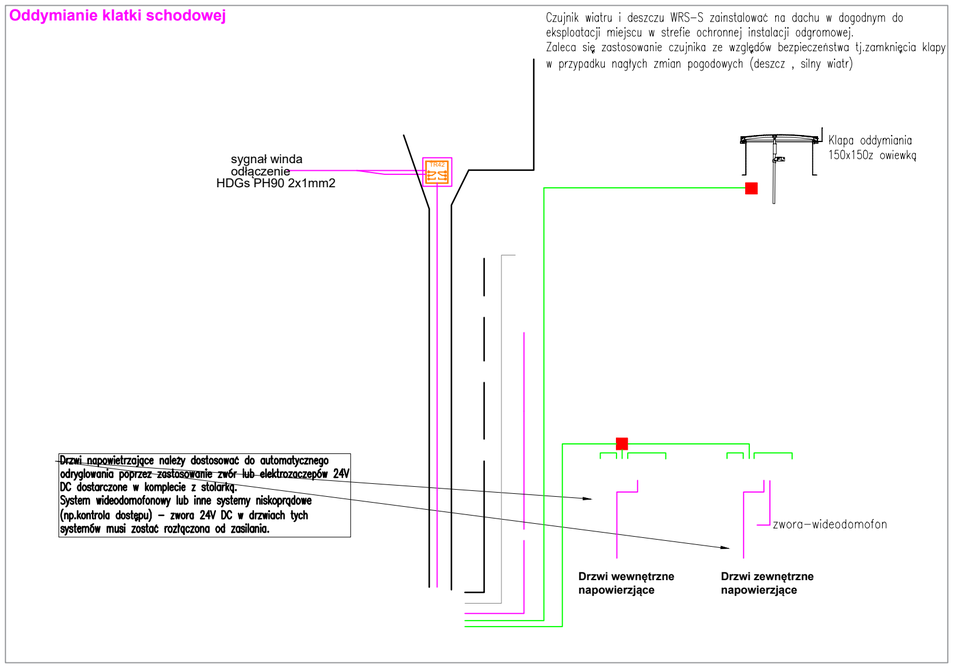

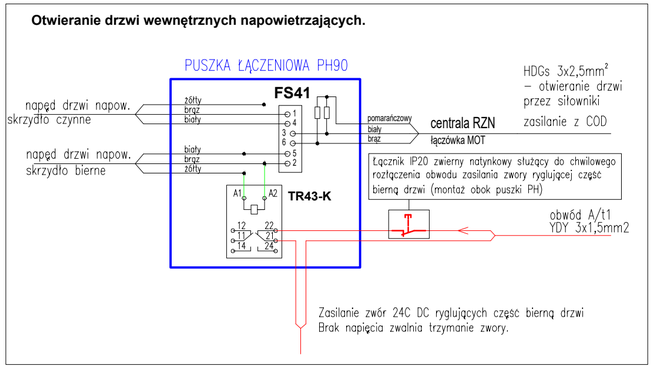

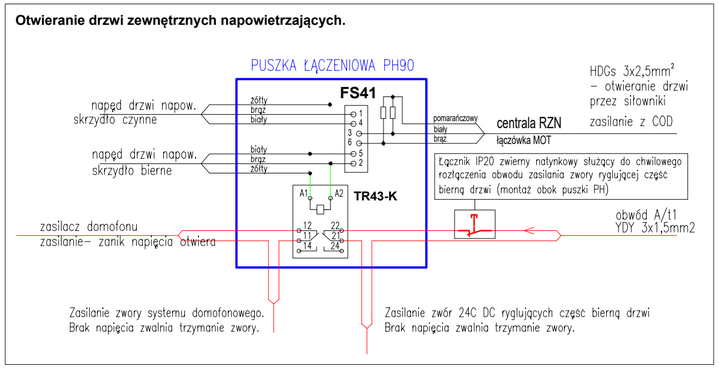

Uwagi :
1. Wszystkie przepusty relacji obiekt-dach, obiekt-ziemia/ na zewnątrz obiektu wykonać jako wodo i gazoszczelne.
2. Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody p.poż wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody.

Projektant:	Biuro Projektowania i Nadzoru Artur Wieczorek, 42-263 Wrzosowa, ul. Wesoła 41, bpin.aw@gmail.com, artur.wieczorek@wp.pl	Tytuł rysunku:	*Schemat instalacji oddymiania.*
Inwestor:	SIM Sp. z o.o. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec		
Temat:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH – BUDYNEK "B"		
Adres:	UL.PŁK.WACŁAWA WILNIEWCZYCA W LUBLIŃCU – dz. nr ewid. 1561/51, obr. 0002-Lubliniec		

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień:	Podpis
Projektował	mgr inż. Artur Wieczorek	SLK/4125/PWOE/12	
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Cieplak	22/02	
Opracował	–	–	

Skala	Data	Faza	Branża	Nr projektu	Nr rys.	Arkusz	Strona
1:100 29.7x48.7[cm]	*07/2023*	PW	Inst. elektr."	-	**E-4.1**	**- / -**	**...**