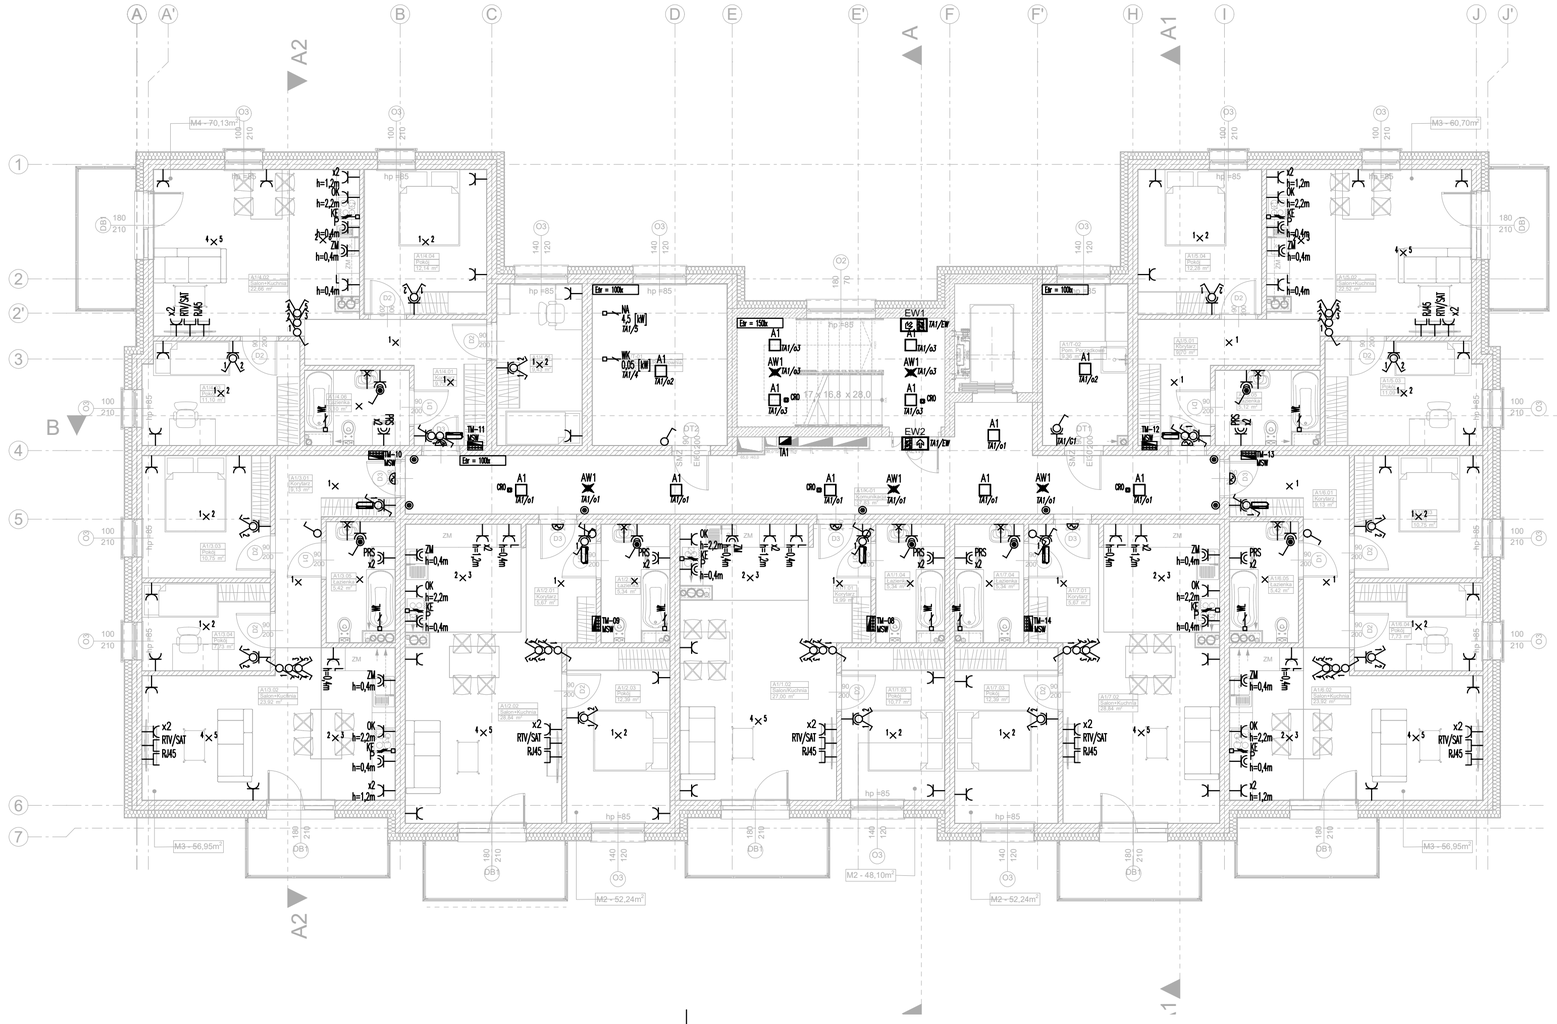

OZNACZENIA:

- Rozdzielnica elektryczna
- Gniazdo wtykowe pojedyncze 2P+Z, 250V, 16A, IP20, montaż h=0,3m lub wg rysunku
- x2 – Gniazdo wtykowe n-krotne 2P+Z, 250V, 16A, IP20, montaż h=0,3m lub wg rysunku
- Gniazdo wtykowe pojedyncze 2P+Z, 250V, 16A, IP44, montaż h=1,2m lub wg rysunku
- Gniazdo wtykowe n-krotne 2P+Z, 250V, 16A, IP44, montaż h=1,2m lub wg rysunku
- RTV/SAT – Gniazdo RTV/SAT, montaż h=0,3m
- RJ45 – Gniazdo RJ45, montaż h=0,3m
- Łącznik oświetleniowy pojedynczy 250V, 16A, IP20, montaż h=1,2m
- Łącznik oświetleniowy pojedynczy 250V, 16A, IP44, montaż h=1,4m
- Łącznik oświetleniowy schodowy 250V, 16A, IP20, montaż h=1,2m
- Łącznik oświetleniowy świecznikowy 250V, 16A, IP20, montaż h=1,2m
- Wypust oświetleniowy sufitowy
- Wypust oświetleniowy ścienny
- Przycisk dzwonkowy z lampką 250V, 16A, IP20, montaż h=1,2m
- Dzwonek elektryczny 230V, montaż h=2,3m
- Wypust zasilający 3-fazowy
- Wypust zasilający 1-fazowy
- Szyna ekwipotencjalna
- MSW – Miejscowa szyna wyrównawcza
- Unifon domofonowy, montaż h=1,2m

Oprawy oświetleniowe

- A1 – Oprawa typu plafon 2300lm, 24W, 4000K, IP54
- B1 – Oprawa przemysłowa 28W, 4550lm, 4000K, IP66
- AW1 – Oprawa oświetlenia awaryjnego 1,1W, 200lm, 5700K, IP65
  Czas pracy modułu awaryjnego 1h, Autotest
- EW1 – Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250lm, IP65, Autotest

- TA – Tablica administracyjna
- TL – Tablica licznikowa
- TM – Tablica mieszkaniowa z sekcją multimedialną
- KE – Kuchnia elektryczna
- OK – Okap
- ZM – Zmywarka
- P – Piekarnik
- L – Lodówka
- PRS – Pralka, suszarka
- Wł. – Wentylator łazienkowy sterowanie z łącznika oświetleniowego

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m.in. opisami technicznymi, rysunkami.

ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła

ul. Roosevelta 59/11 | 41-800 Zabrze | tel. 609-228-618 | tel. 603-704-970 | biuro@abcentrum-dom.pl

INWESTOR

SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SP. Z O.O.
UL. PASIECZNA 2, 42-700 LUBLINIEC

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Patucha	SLK/4699/PWOE/13	
PROJEKTANT			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. Żaneta Szecówka		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Skóra	704/94	

TEMAT

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

ADRES

KONIECPOL UL. SŁONECZNA
DZIAŁKA NR: 1853/1

SKALA	BRANŻA
1:100	ELEKTR.
FAZA: PTW	DATA:
SYGNATURA PROJEKTU:	NR RYS.: IE-02
ZMIANA:	DATA ZMIANY:

TRESC RYSUNKU

Instalacje elektryczne. Rzut piętra 1.