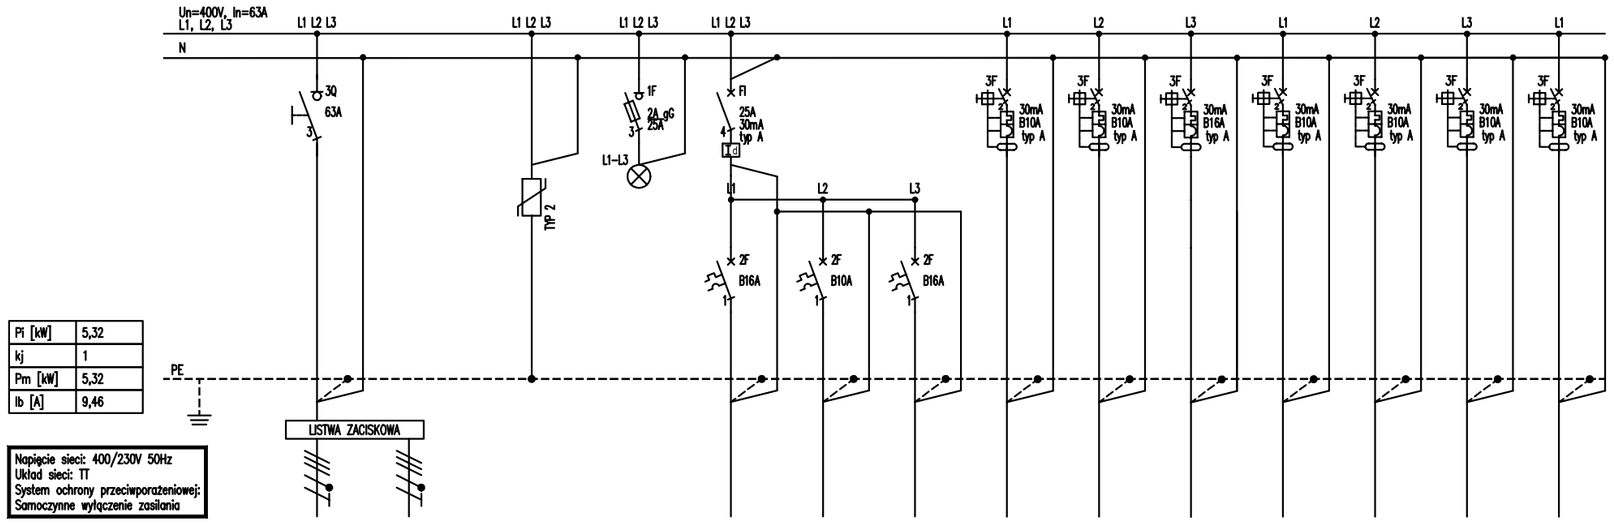

Pi [kW]	5,32
kj	1
Pm [kW]	5,32
Ib [A]	9,46

Napięcie sieci: 400/230V 50Hz
Układ sieci: TT
System ochrony przeciwporażeniowej:
Samoczynne wyłączenie zasilania

OZNACZENIA:

3Q	– Rozłącznik izolacyjny
FI	– Wyłącznik różnicowoprądowy
3F	– Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
2F	– Wyłącznik nadprądowy
1F	– Rozłącznik bezpiecznikowy

NUMER OBWODU		–	–	–	–	TA1/1	TA1/2	TA1/3	TA1/4	TA1/5	TA1/G1	TA1/o1	TA1/o2	TA1/o3	TA1/EW
ILOŚĆ ELEMENTÓW		–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	6+3	2	4+2	2
MOC ZAINSTALOWANA [W]		5320	–	–	–	200	–	–	50	4500	200	175	65	120	10
TYP PRZEWODU		N2XH-J 5x16	N2XH-J 5x16	5x (LgY 1x16)	5x (LgY 1x2,5)	3x (LgY 1x2,5)	N2XH-J 3x1,5	–	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x6	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 4x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 4x1,5	N2XH-J 3x1,5
NAZWA ODBIORNIKA		Człon zasilający z TAG	Człon zasilający do TA2	Ogranicznik przeciwprzepięciowy typ 2	Lampki kontrolne	Gniazda wtykowe ogólne	Domofon	REZERWA	Wentylator kanałowy	Nagrzewnica elektryczna	Gniazda wtykowe ogólne	Oświetlenie podstawowe i awaryjne	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe i awaryjne	Oświetlenie ewakuacyjne
LOKALIZACJA ODBIORNIKA		piętro 1	piętro 2	TA1	TA1	TA1 szyna TH	TA1	–	A1/T-01	A1/T-01	–	A1/K-01	A1/T-01 A1/T-02	piętro 1 klatka schodowa	piętro 1

ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła

ul. Roosevelta 59/11 | 41-800 Zabrze | tel. 609-228-618 | tel. 603-704-970 | biuro@abcentrum-dom.pl

INWESTOR
SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SP. Z O.O.
UL. PASIECZNA 2, 42-700 LUBLINIEC

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Patucha	SLK/4699/PWOE/13	
PROJEKTANT			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. Żaneta Szecówka		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Skóra	704/94	

TEMAT
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

ADRES
KONIECPOL UL. SŁONECZNA
DZIAŁKA NR: 1853/1

SKALA 1:---	BRANŻA ELEKTR.
FAZA PTW	DATA
SYGNATURA PROJEKTU	NR RYS. IE-10 ark.1/2
ZMIANA	DATA ZMIANY

TRESC RYSUNKU
Tablica administracyjna piętrowa TA1. Schemat strukturalny. Widok elewacji.

A3