



ZAŁĄCZNIKI

Temat:	Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Adres obiektu:	42-230 Koniecpol, ul. Słoneczna
Nr ew. działki	1853/1
Jedn. ewidencyjna:	240406_4.0001
Obręb ewidencyjny:	Koniecpol Miasto
Inwestor:	SIM Śląsk Północ sp. z o.o. Ul. Pasieczna 2 42-700 Lubliniec
Spis zawartości:	Informacja BIOZ Warunki podłączenia do sieci zewnętrznych Uzgodnienia

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa	str. 1
Spis treści	str. 2
Informacja Bioz	str. 3
1. Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	str. 7
2. Warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zgodą na wpięcie	str. 8
3. Warunki techniczne podłączenia do sieci energetycznej	str. 9
4. Decyzja Starosty Częstochowskiego na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej	str. 13
5. Zgoda na wykonanie zjazdów	str. 15



INFORMACJA BIOZ

Temat:	Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Adres obiektu:	42-230 Koniecpol, ul. Słoneczna
Nr ew. działki	1853/1
Jedn. ewidencyjna:	240406_4.0001
Obręb ewidencyjny:	Koniecpol Miasto
Inwestor:	SIM Śląsk Północ sp. z o.o. Ul. Pasieczna 2 42-700 Lubliniec
Kategoria obiektu:	XIII

	Projektant	Podpis
Architektoniczna	mgr inż. arch. Aleksander Nosić upr. 15/05/SLOKK	
Treść opracowania:	Architektura	
	Projekt architektoniczno - budowlany	

1. INFORMACJA BIOZ

1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego

Zakres robót obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koniecpolu na działce nr 1853/1

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się następującą kolejność robót:

- Wykonanie wykopu szerokoprzecznego,
- Wykonanie fundamentów,
- Wykonanie ścian konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych,
- Wykonanie ścian działowych,
- Wykonanie stropów,
- Wykonanie stropodachów,
- Wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych,
- Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych,
- Wykonanie pokrycia dachu,
- Wykonanie obróbek blacharskich,
- Wykonanie tynków wewnętrznych,
- Wykonanie tynków zewnętrznych,
- Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych,
- Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych,
- Wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem zbiornika podziemnego LPG,
- Montaż stolarki drzwiowej i okiennej,
- Montaż okna dachowego,
- Montaż dźwigu osobowego,
- Wykonanie posadzek,
- Wykonanie instalacji wod-kan,
- Wykonanie instalacji c.o.
- Wykonanie instalacji wentylacji,
- Wykonanie instalacji elektrycznej,
- Wykonanie instalacji telewizyjnej, internetowej i telefonicznej

1.2. Wykaz istniejącego zagospodarowania

Działka jest niezabudowana.

Działka będzie ogrodzona.

Określenie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych

W czasie realizacji projektowanego budynku i robót towarzyszących mogą wystąpić następujące niezamierzone zagrożenia:

- Możliwość upadku pracowników przy pracy w wyższych partiach budynku
- Możliwość upadku pracowników przy pracach na wysokości przy wykonywaniu robót z rusztowań i pomostów roboczych, montażu i demontażu rusztowań, pracach wykończeniowych za pomocą drabin.

- Podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje możliwość spadania z góry różnych przedmiotów narzędzi i materiałów budowlanych.
- Zatrucia pracowników przy pracach impregnacyjnych malarskich (o ile dostarczane elementy nie były poprzednio zaimpregnowane).

1.2. Instruktaż postępowania przed przystąpieniem do realizacji inwestycji

Pracownicy wykonujący roboty winni być przeszkoleni przez pracodawcę w zakresie bhp i w zakresie prawidłowej pracy i mieć doświadczenie na innych poprzednio prowadzonych budowach.

Należy przygotować instrukcję określającą zachowanie pracowników w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych ze ścisłym przestrzeganiem przepisów - Prawa budowlanego, BHP, obowiązujących PN oraz zasadami wiedzy technicznej.

Każdy pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami :

- przeciwpożarową / ogólnodostępna wywieszona na terenie budowy /
- pierwszej pomocy w nagłych wypadkach /ogólnodostępna wywieszona na terenie budowy/
- wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych tzn:
- praca mechanicznych środków transportu
- praca na wysokości

Do prac na wysokości dołącza się listę kontrolną bhp pracy na wysokości .

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy ,kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

Obowiązkiem kierownika budowy jest:

- prowadzenie robót ściśle według dokumentacji technologiczno organizacyjnej obiektu - przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy na wysokości ,zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa montażu ,normami oraz ogólnymi i szczegółowymi przepisami bhp.
- wyposażenie pracowników w obowiązujące ochrony osobiste.
- dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokości a zwłaszcza prawidłowości usytuowania i zamocowania urządzeń zabezpieczających.
- wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach oraz oznaczenie ich znakami ostrzegawczymi.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości powinni :

- przejść szkolenie podstawowe i okresowe bhp a instruktaż ogólny powinien zaznajomić ich z charakterem robót budowlano-montażowych ,przedstawić podstawowe zagrożenia oraz przyczyny wypadków.
- umieć posługiwać się przydzielonymi środkami ochrony indywidualnej oraz urządzeniami zabezpieczającymi.
- umieć bezpiecznie obsługiwać podstawowe urządzenia służące do transportu poziomego i pionowego.

1.3. Wskazania środków technicznych dla zapobiegania wypadkom

Należy określić ilość, sprawdzić jakość sprzętu dla ubezpieczenia pracowników pracujących na wysokości.

Należy określić systemy rusztowań i skratowań niezbędnych przy wznoszeniu elementów budynku i sprawdzić czy mają atesty bhp..

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby (materiały) budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Zastosować się do instrukcji producentów środków chemicznych używanych na budowie.

Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w projekcie organizacji robót.

Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrożenia należy zabezpieczyć, oraz wyznaczyć strefy bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Przy prowadzeniu robót na wysokości tj. powyżej 1,0m należy wykonać zabezpieczenia chroniące pracowników przed upadkiem.

Kierownik budowy zobowiązany jest wykonać przed przystąpieniem do robót budowlanych Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając w nim niniejszą informację.

1. Warunki podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej



D.P. 312/2024

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE
W KONIECPOLU Sp. z o.o.**



Koniecpol 2024-07-17

SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.
ul. Pasieczna 2
42-700 Lubliniec

Pełnomocnik
Aleksander Nosiła



Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - uzupełnienie

obiekt: Koniecpol, ul. Słoneczna dz. nr ewid. 1853/1

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu sp. z o.o. przekazuje informacje:

1. Zasilenie projektowanego budynku należy wykonać poprzez wpięcie do sieci wodociągowej fi 225 znajdującej się w obrębie działki.
2. Włączenie do sieci kanalizacyjnej należy wykonać do istniejącej studzienki.
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o. informuje, iż nie zarządza siecią kanalizacji deszczowej. W tej kwestii proszę kontaktować się z Urzędem Miasta i Gminy Koniecpol.
4. Wykonany projekt budowlany należy przedłożyć do siedziby Spółki celem akceptacji.

p.o. KIEROWNIKA
Działu Wodociągów i Kanalizacji
Iwona Jarnecka-Kłapa

ADRES POCZTOWY-SIEDZIBA
ul. Zachodnia 30/40
42-230 Koniecpol

Nr Telefonu:
34/3551541 lub 532
tel. 34/354 04 10

REGON: 243115077
NIP: 949-219-31-90
BDO: 000015681

Kapitał zakładowy: 5 610.000.00 PLN

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie nr. konta: 44 8276 0003 2000 0021 0311 0001
Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy KRS nr. 0000 44 51 25

2. Warunki podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zgodą na wpięcie

URZĄD MIASTA I GMINY
42-230 Koniecpol
ul. Chrząstowska 6 "A"
tel. 34 3551-881-88 fax: 34 3551-750
IDS 000523809 NIP: 949-22-67-504

Koniecpol, 24.07.2024 r.

SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.

ul. Pasieczna 2

42-700 Lubliniec

Dotyczy: zgody na podłączenie do kanalizacji deszczowej i sanitarnej

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2024 r. informujemy, iż podłączenie do sieci sanitarnej jest możliwe poprzez wyprowadzony do granicy działki nr ewid. 1853/1 sięgacz. Ponadto Gmina Koniecpol wyraża zgodę na podłączenie wód opadowych z parkingu do sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się w ulicy Słonecznej (istniejącej studni rewizyjnej) zlokalizowanej w pasie drogowym przykanalikiem fi 200 mm. Roboty należy wykonać metodą przewiertu bez naruszenia konstrukcji jezdni. Natomiast wody opadowe z budynku należy zagospodarować na terenie działki.

POK MISTRZ
MIASTO GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Sporządził: M. Kolan, tel.34/3551881 werw.113

Kierownik
Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Nadzoru Właścicielskiego i Planowania Przestrzennego

Mieczysława Kolan

3. Warunki podłączenia do sieci energetycznej



Częstochowa, 2024-05-21

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr WP/055938/2024/O08R02 z dnia 2024-05-21

Obiekt: Budynek wielolokalowy
Adres przyłączanego obiektu: ul. Słoneczna
42-230 Koniecpol
numery działek: 1853/1

Odpowiadając na wniosek z dnia 2024-05-16, zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **lokal mieszkalny - 28 x 13 kW**

potrzeby administracyjne – 1 x 35 kW

stacja ładowania samochodów – 1 x 44 kW

dla zasilania podstawowego, w V grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: zestaw złączowo – pomiarowy planowany do budowy wg. UP/035971/2024, obwód Kier. ZK-CZW178053 (5855) Przedszkole i żłobek nr CZW20721/13, zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN Koniecpol I Chrząstów CZW20721..
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym, w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres prac wg. UP/035971/2024, a następnie wykona przyłącze kablowe 1kV o liczbie i przekroju żyły 4x240 mm² o szacunkowej długości 60 m, zabuduje złącze kablowe przy elewacji budynku,
 - b) w zakresie sieci: Brak prac.,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca zabuduje wieloliceznicowy zestaw złączowo-pomiarowy obok złącza kablowego, z zestawu złączowo-pomiarowego wyprowadzi linie zasilające do miejsc poboru mocy..
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: 30 x bezpośredni ,
 - b) miejsce zainstalowania: wieloliceznicowy zestaw złączowo-pomiarowy .
5. Zabezpieczenia główne:
 - a) prąd znamionowy: dla każdego lokalu mieszkalnego 25 A,
potrzeby administracyjne 63A
stacja ładowania samochodów 80A
 - b) rodzaj: lokale mieszkalne i potrzeby administracyjne - wyłącznik 3-fazowy wyposażony w człon przeciążeniowy oraz zacisk PEN / N,
stacja ładowania samochodów: rozłącznik bezpiecznikowy
 - c) lokalizacja: wieloliceznicowy zestaw złączowo-pomiarowy .
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg $\varphi \leq 0,4$.
8. Sieć nN pracuje w układzie: TT

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
- dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
- przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

Przygotował: Pabiasz Ewa

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R. Olejnik

Robert Olejnik

Uwaga: Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie warunków przyłączenia, prosimy, żeby skontaktowali się Państwo z nami na jeden z poniższych sposobów:

- elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu należy wybrać „Napisz wiadomość”),
- przez infolinię 32 606 0 616.

Prosimy, żeby w zgłoszeniu podali Państwo numer warunków przyłączenia WP/055938/2024/O08R02.


Informacje dodatkowe do warunków przyłączenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci.
2. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
4. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy.
5. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
8. W przypadku użytkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzone będą rozliczenia za ponadumowny pobór energii biernej wg zasad określonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
10. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Załączniki:

1. Mapa z lokalizacją przyłącza.

Mapa z orientacyjną lokalizacją przyłącza

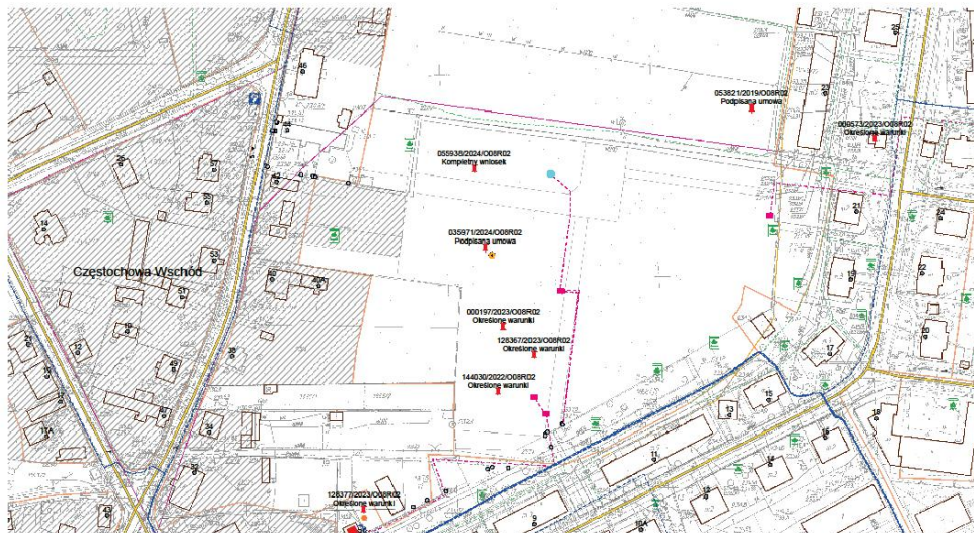

4. Decyzja Starosty Częstochowskie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

STAROSTA CZĘSTOCHOWSKI

Częstochowa, dnia 11.07.2024 r.

OŚ.61.24.449.2024-IX.Konie.20

DECYZJA

Na podstawie art. 2, ust. 1, pkt. 1, art. 4, pkt 11, art. 5, art. 11, ust. 1 i 4, art. 12, 12 a, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 82 t.j.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 t.j.): po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.06.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.07.2024 r.), który złożyło SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.:

1. **z e z w a l a m** na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu rolnego klasy RIIIB, o pow. 2 249,00 m², stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 1853/1, położonego w miejscowości Koniecpol, gm. Koniecpol, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
2. **z w a l n i a m** inwestora z uiszczenia należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Uzasadnienie

SIM Śląsk Północ Sp. z o.o., z siedzibą w Lublińcu, ul. Pasieczna 2, wystąpiło do Starosty Częstochowskiego o wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu rolnego – klasy RIIIB o pow. 2 249,00 m², stanowiącego część działki ewidencyjnej nr j.w., położonego w miejscowości Koniecpol, gm. Koniecpol z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (28 lokali mieszkalnych), zgodnie z załącznikiem graficznym. Wnioskodawca stosownie do art. 4, pkt 4, cyt. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotowym gruntem.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XVIII/148/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2019 r., – przedmiotowe grunty zlokalizowane są na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym – MU, dla którego obowiązują ustalenia – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Zgodnie z bilansem zaprojektowanej zabudowy powierzchnia podlegająca wyłączeniu z produkcji rolniczej wynosi 2 249,00 m².

Grunty wnioskowane do wyłączenia wg rejestru gruntów stanowią – użytki – grunty ome klasy RIIIB.

Ze znajdującej się w tut. zasobach geodezyjnych mapy glebowo-rolniczej wynika, że w/w grunt wytworzony został z gleb pochodzenia mineralnego o symbolu – Rc – rędziny próchnicze.

Zgodnie z art. 12 a w/w ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych jednorazowego odszkodowania o którym mowa w art. 12 ust. 1, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkalnego:

1. do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,
2. do 0,02 ha na każdy lokal, w przypadku budynku wielorodzinnego.

Wyłączone grunty klasy RIIIB z produkcji rolniczej przeznaczone zostały pod budownictwo mieszkalne wielorodzinne. Ich powierzchnia wynosi 2 249,00 m², i jest mniejsza od obszaru 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłaszania wszelkich zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.

Zgłaszający zmianę, zobowiązany jest dostarczyć dokumenty geodezyjne i kartograficzne oraz inne niezbędne do wprowadzenia tych zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Z up. STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO
mgr inż. Mirosława Góral
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

/dokument podpisany elektronicznie/

O t r z y m u j ą :

1. Aleksander Nosila /epuap/
[REDAKTED]
2. SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.
ul. Pasieczna 2
42-700 Lubliniec
3. Wydział Adm. Arch-Bud.
4. A/a

Pobrano opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 t.j.).

5. Zgoda na wykonanie zjazdów

GMINA KONIECPOL
42-230 Koniecpol, ul. Chrzastowska 6A
tel. 34 3551 681 fax 34 3551 756
Reg.Nr.GN.7230.67.2024/

Koniecpol dnia 29.07.2024 r.

ABC Pracownia Projektowa
Bożena Nosła
ul.Roosevelta 59/1
41-800 Zabrze


Dotyczy: zgody na wykonanie dwóch zjazdów indywidualnych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2024 r., Gmina Koniecpol wyraża zgodę na wykonanie dwóch zjazdów indywidualnych z działki drogowej nr 1853/2 na działkę nr 1853/1 zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego uzgodnienia. Zjazdy z ulicy powinny być zaprojektowane i wybudowane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz powinny być dostosowane do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów dla których są przeznaczone oraz wymagań ruchu pieszych.

Sporządził: Sławomir Woźniak
tel.34/3551881 werw.113

INSPEKTOR


Sławomir Woźniak

Z-up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Dariusz Saternus