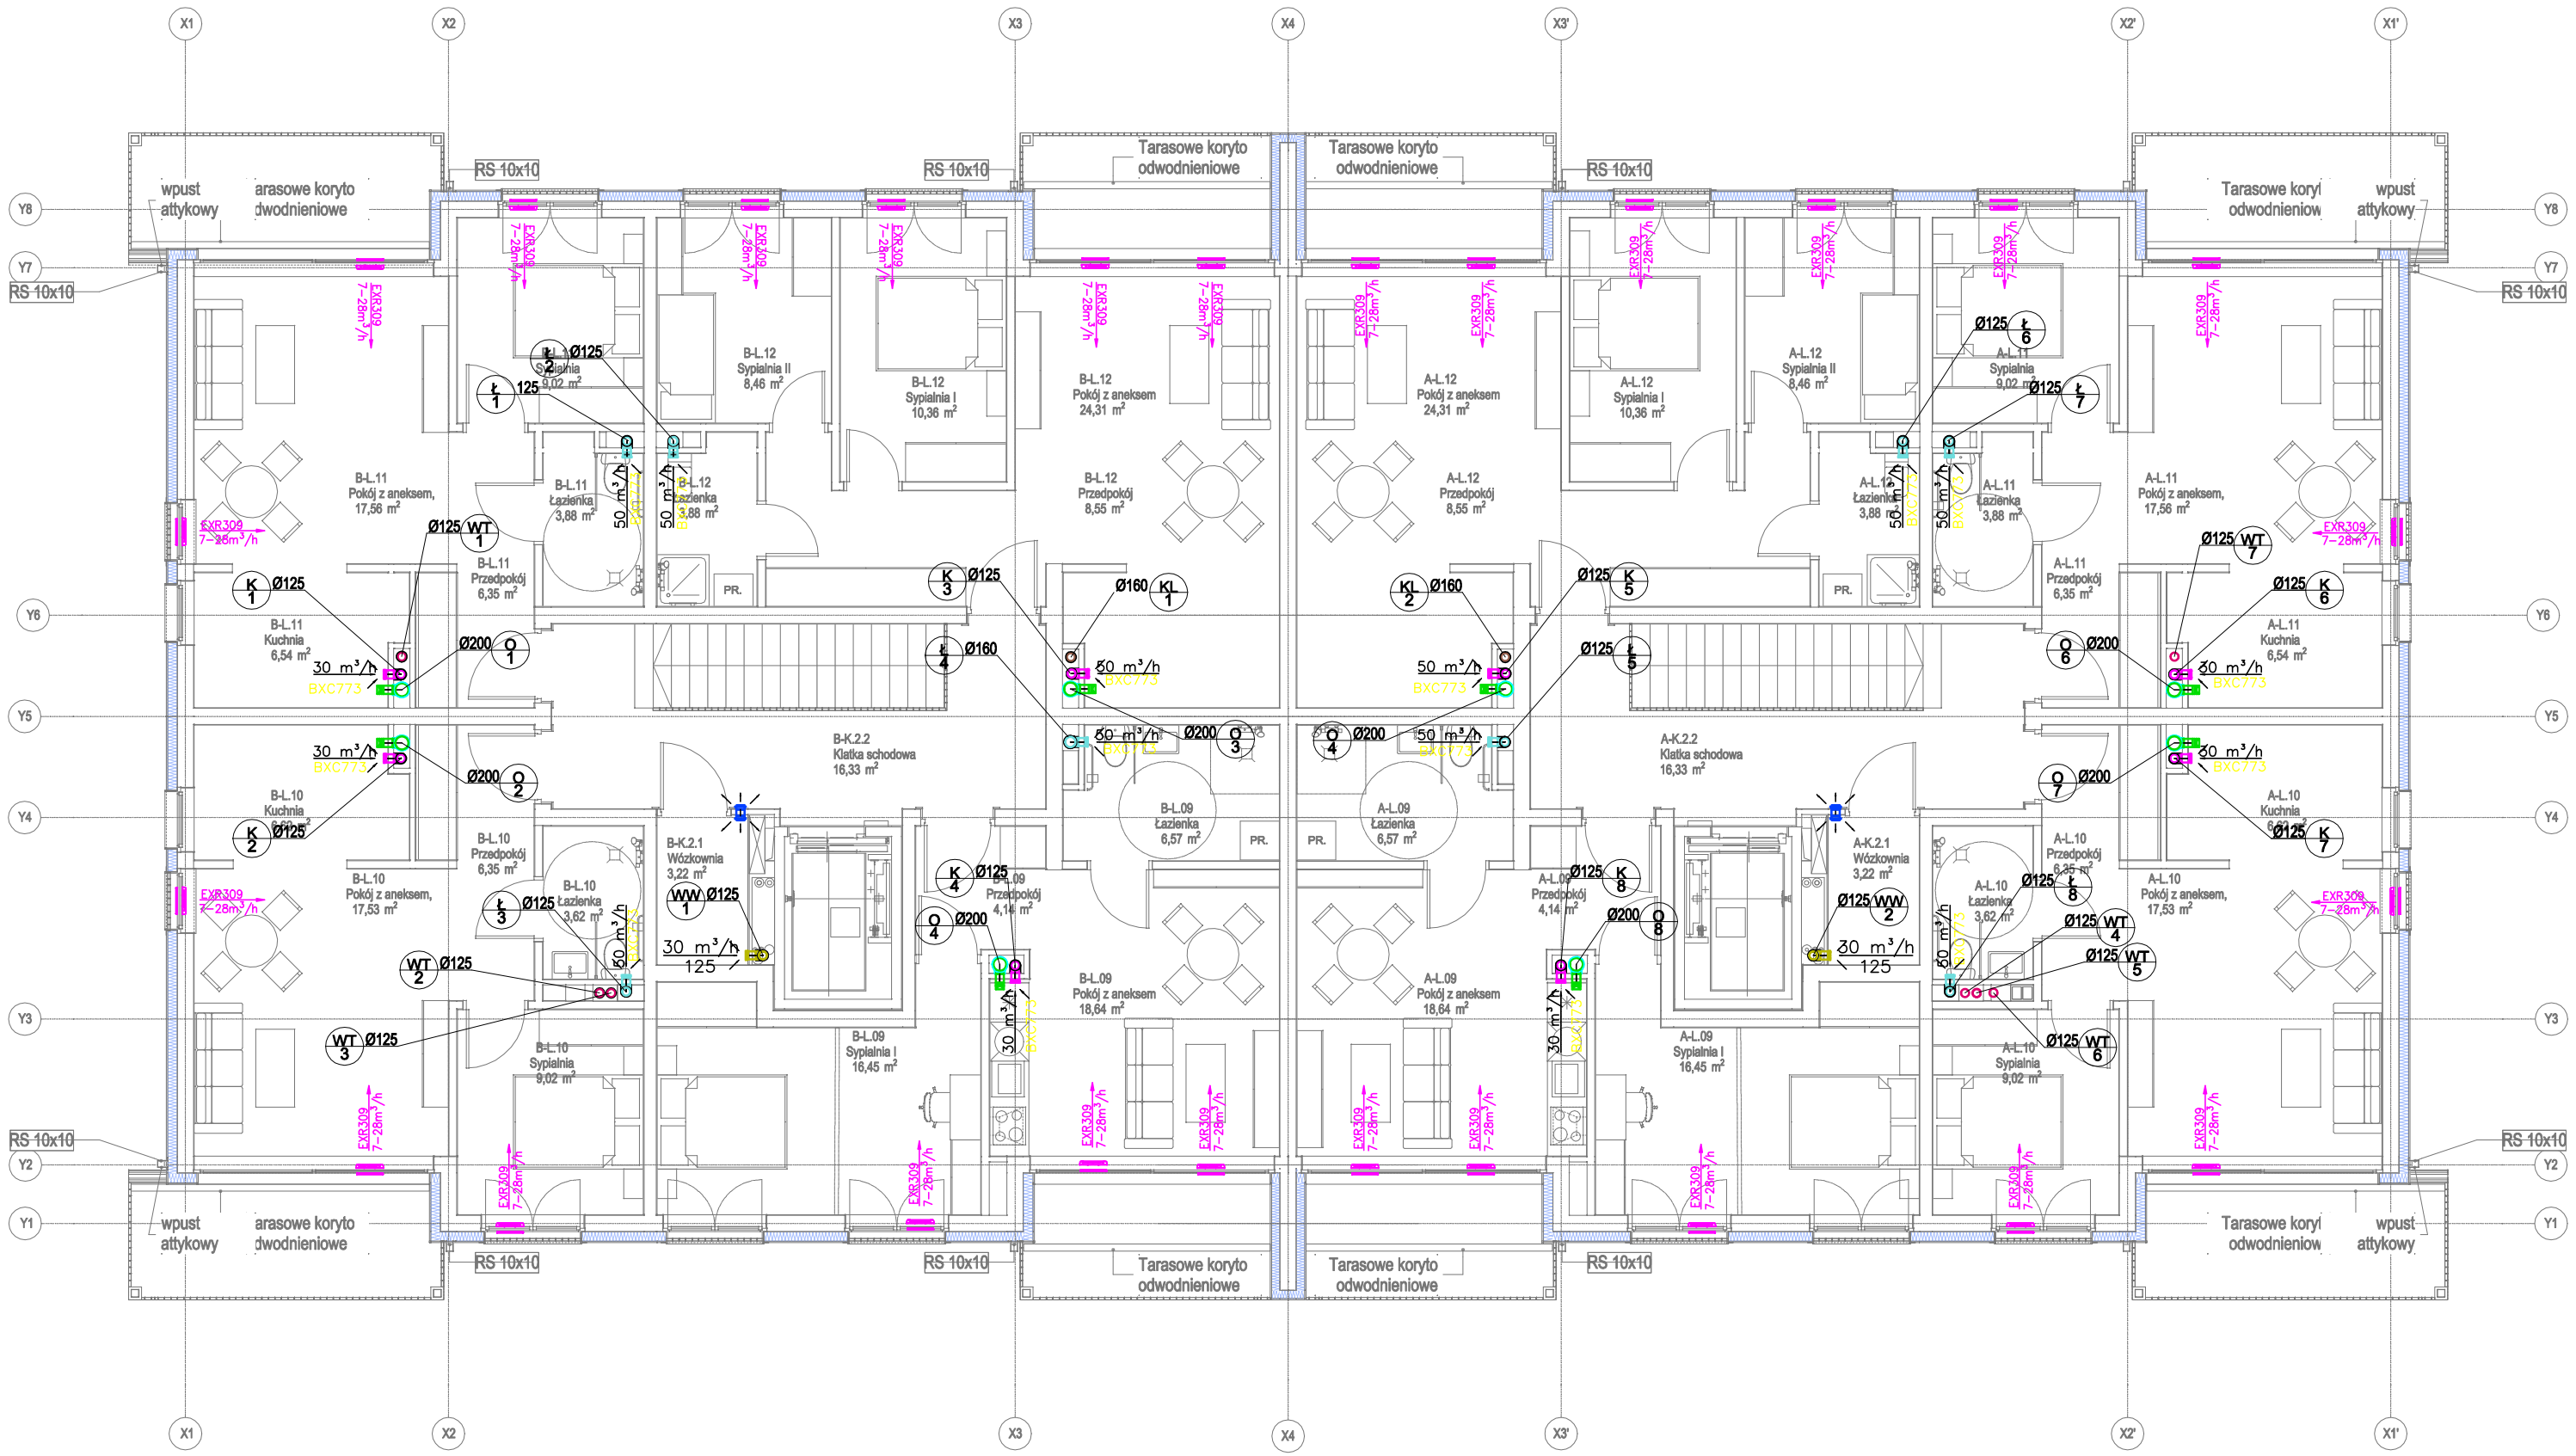

OBJAŚNIENIA:

- Ø125 WT 7 - symbol instalacji, średnica pionu
- 50 m³/h BXC773 - instalacja wentylacji wywiewnej - kuchnie
- 50 m³/h BXC773 - instalacja wentylacji wywiewnej - łazienki
- instalacja wentylacji wywiewnej - okapy
- 30 m³/h 125 - instalacja wentylacji wywiewnej - wózkownie
- EXR309 7~26m³/h - instalacja wentylacji wywiewnej - komórki lokatorskie
- EXR309 7~26m³/h - instalacja wentylacji wywiewnej - pom. tech.
- EXR309 7~26m³/h - instalacja wentylacji nawiewnej - komunikacja, pomieszczenia tech.
- przepustnica ręczna
- transfer powietrza
- tłumik kanałowy
- zmiana wysokości

UWAGA: WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZALANIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI SITRAJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZYĆ INFORMACJE O ZMIANACH, EZKOSTCE PROJEKTOWEJ, NIEZWŁOCZNIE PODCZTI MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ INWESTYCJI, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY WCZEŚNIEJ PRZEJRZYĆ WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU I NALEŻY WYCONAĆ ZEZCONE Z PROJEKTANTAMI KOSZCZEGÓLNYCH BRANŻ, O RÓŻNICACH OMIEZCZI PRZEKSZEGÓLNYMI PROJEKTANTAMI NALEŻY ZGŁOSZIĆ NA PIŚMIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT. UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. PRZED ZAMOWIENIEM PRODUKTÓW NALEŻY WZDOKONOWO SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIAROWĄ JE STWIEDI RZECZYWISTYM NA BUDOWIE.

NAZWA INWESTYCJI			SIMSP_ZMPS_PAB-2024-67
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, WRAZ Z PARKINGIEM, ZBIORNIKIEM WÓD OPADOWYCH I MURAMI OPOROWYMI, PRZY UL. R. TRAUGUTTA W PYSKOWICACH NA DZIAŁKACH nr 526/28, 856/28, 857/28, 854/28 OBRĘB 0001 PYSKOWICE			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	**GOWIN/SIUTA** architektura.urbanistyka	INWESTOR	**SIM ŚLĄSK PÓŁNOC Spółka z o.o.** Lubliniec, ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec
BRANŻA	**SANITARNA**		DATA
FAZA	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY		11.2024
PROJEKTANT	mgr inż. WOJCIECH BLAK upr. nr 61/2003		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MAŁGORZATA DUTKA upr. nr MAP/0461/PBS/19		
ZESPÓŁ	mgr inż. MICHAŁ BARAN		
NAZWA RYSUNKU	Rzut Piętra II - Wentylacja Mechaniczna	SKALA 1:100	NR RYS. WM-04