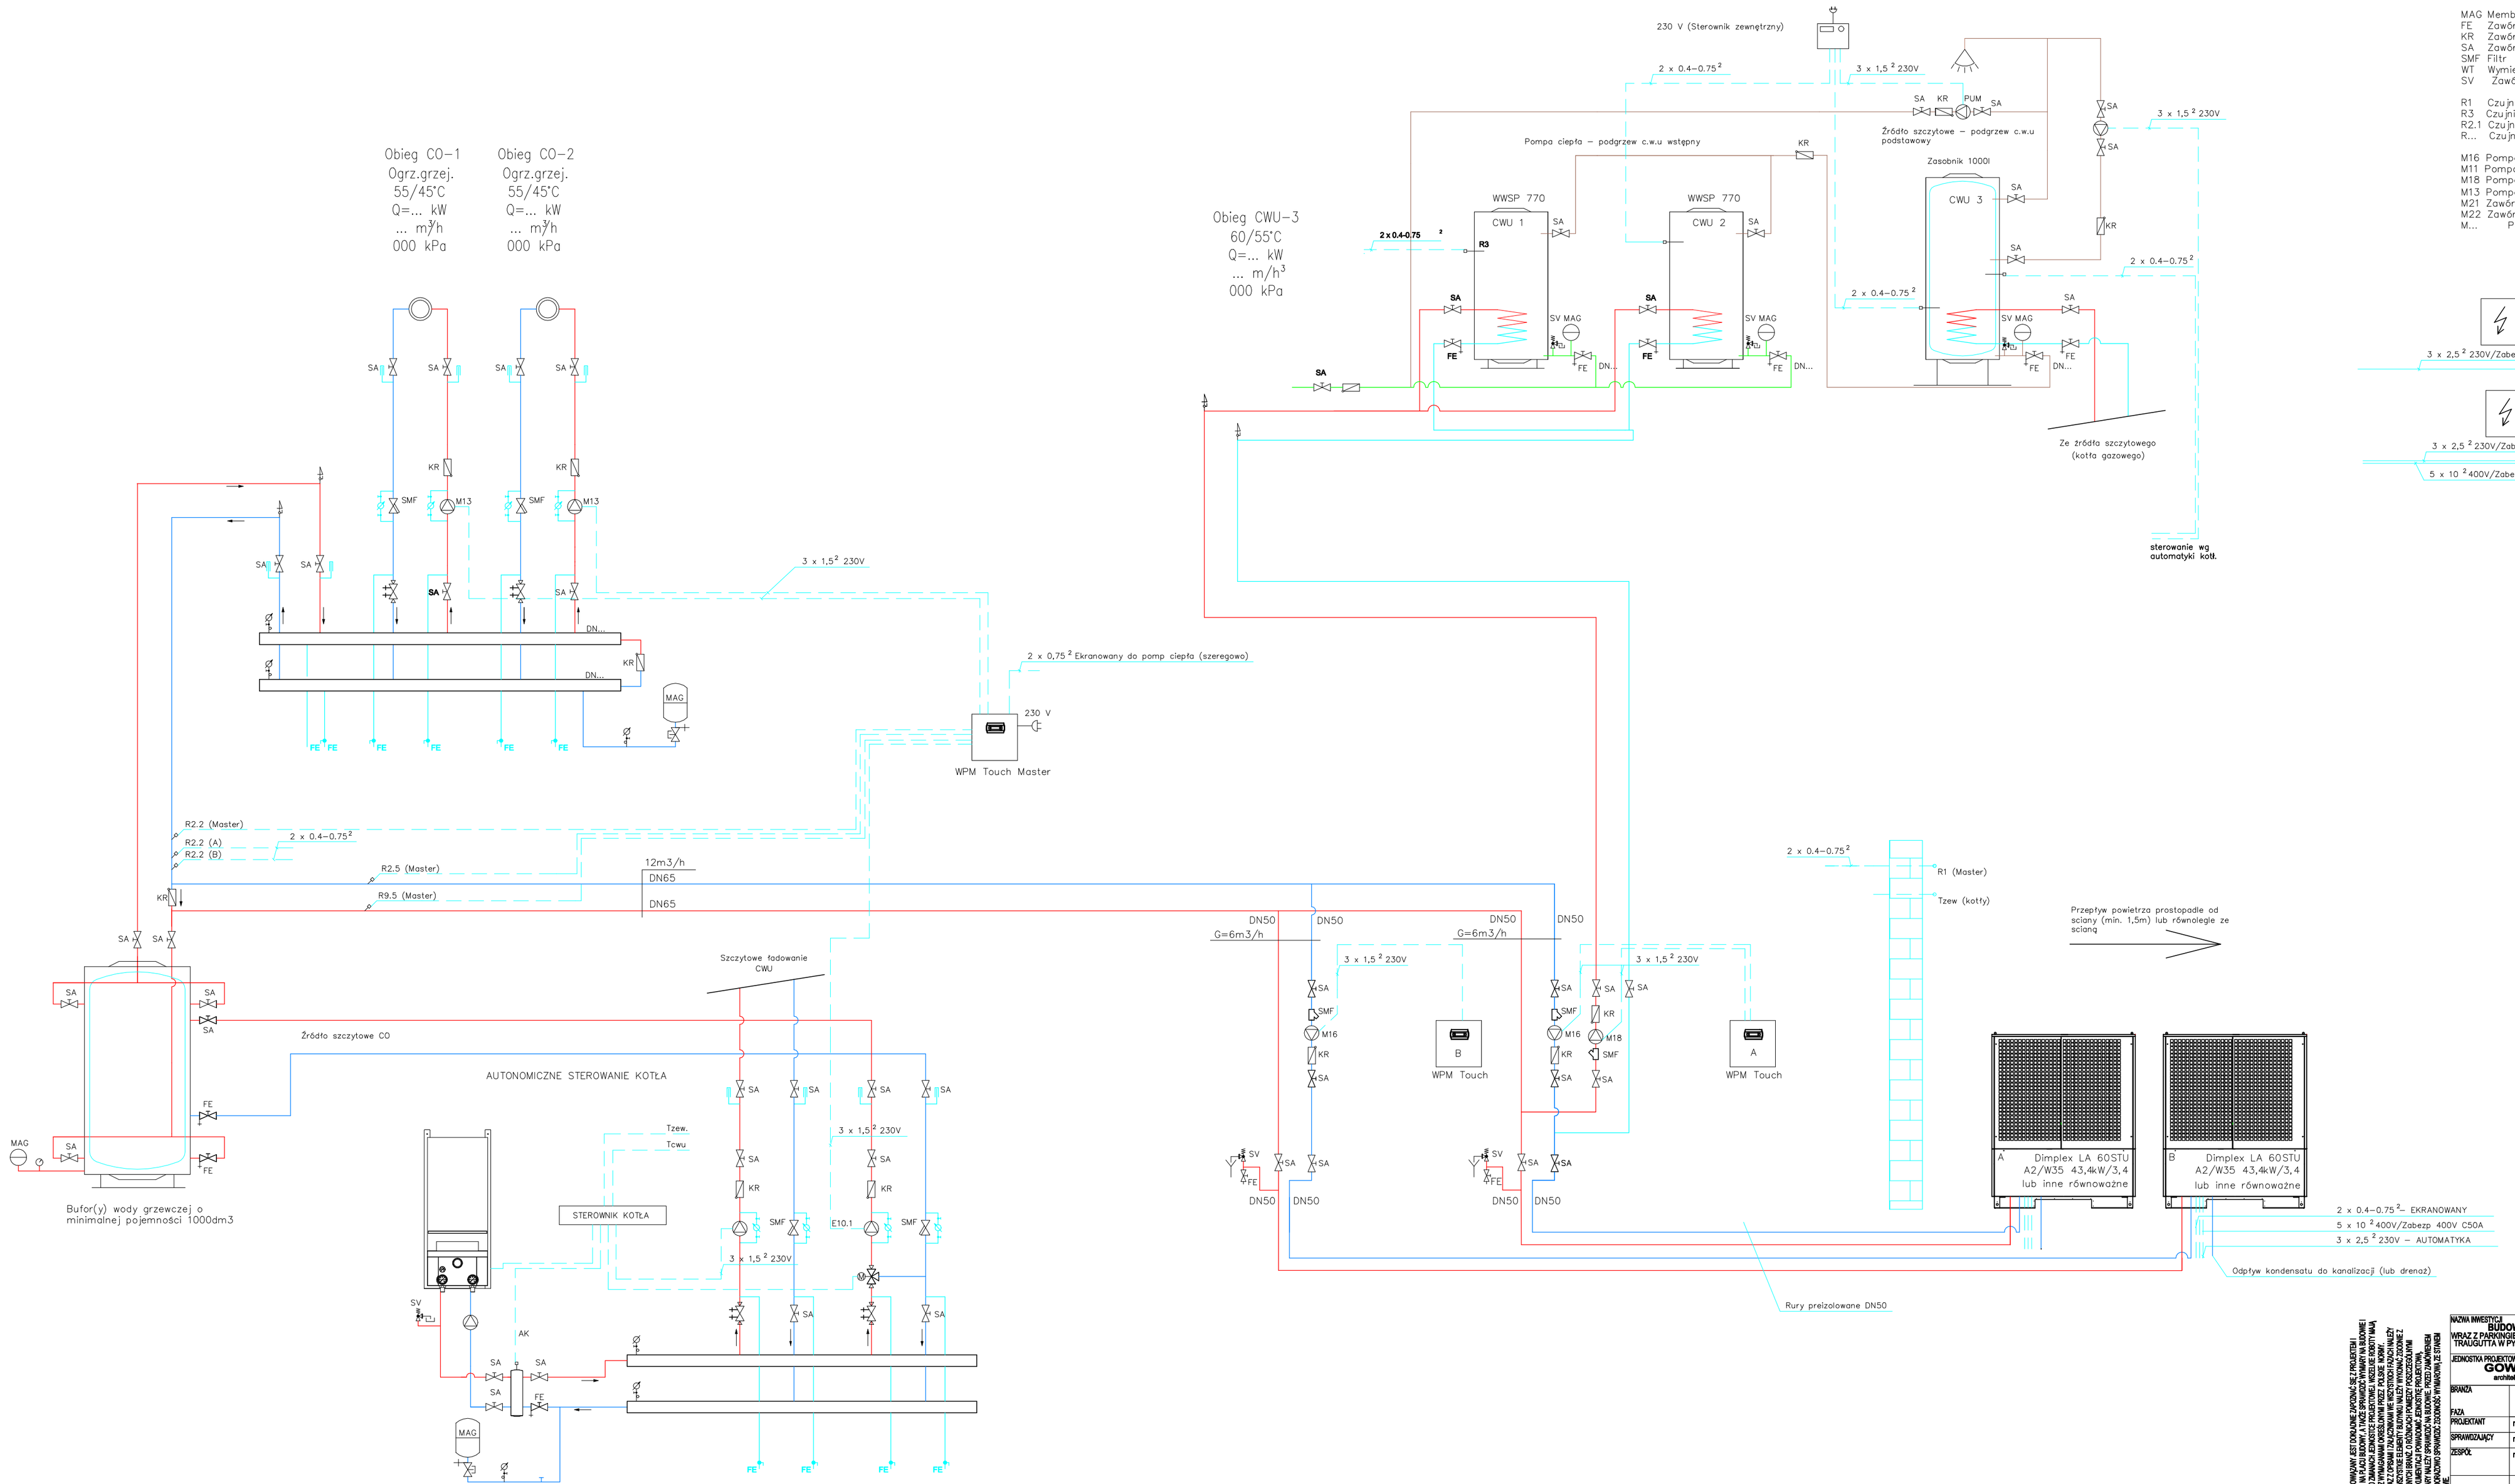

Legenda:

MAG Membranowe naczynie wzbiorcze
FE Zawór spustowy
KR Zawór zwrotny
SA Zawór odcinający
SMF Filtr
WT Wymiennik ciepła
SV Zawór bezpieczeństwa

R1 Czujnik temperatury zewnętrznej
R3 Czujnik c.w.u.
R2.1 Czujnik temperatury powrotu
R... Czujnik temperatury ...

M16 Pompa obiegowa instalacji górnego źródła ciepła
M11 Pompa obiegowa instalacji olnego źródła ciepła
M18 Pompa obiegowa instalacji c.w.u
M13 Pompa obiegowa instalacji c.o (obieg bezpośredni)
M21 Zawór mieszający z siłownikiem
M22 Zawór mieszający z siłownikiem
M... Pompa obiegowa ...

NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, WRAZ Z PARKINGIEM, ZBIORNIKIEM WÓD OPADOWYCH I MURAMI OPOROWYMI, PRZY UL. R. TRAUGUTTA W PYSKOWICACH NA DZIAŁKACH nr 2/26/28, 89/6/28, 67/1/28, 95/4/28 OBRĘB 0001 PYSKOWICE	INWEST. ZKPS. PAB-2024-01	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	GOWIN/SIUTA architektura.urbanistyka	INWESTOR	SIM ŚLĄSK PÓŁNOC Spółka z o.o. Lubliniec, ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec
BRANŻA	SANITARNA		DATA
FAZA	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY		11.2024
PROJEKTANT	mgr inż. WOJCIECH BLAK upr. nr 01/2003		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MAŁGORZATA DUTKA upr. nr MAP/0461/PBS/19		
ZESPÓŁ	mgr inż. MICHAŁ BARAN		
NAZWA RYSUNKU	Schemat węzła cieplnego	SKALA -	NR RYS. CO-06

UWAGA: WYCIĄGANIE, KOPIOWANIE, JEST DOZWOLONE ZAPOZNANIE SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI WYNIKAJĄCYMI NA TY ACH BLOCKY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BLOCKNIE I PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, MOGĄCE WPŁYNĄĆ NA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRACY, PRZEDSTAWIĆ PISMOWIE ZGŁOSZENIE Z WYNIKAMI NIEKORZYSTNYMI DLA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU PROJEKTU. W PRZYPADKU NIEZGŁOSZENIA TAKICH ZMIAN PRZEDMIOT PROJEKTU UTRACI CHARAKTER PROJEKTU BUDOWLANEGO I NIE BĘDZIE MOŻNA GO WYKORZYSTAĆ DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ. UWAGA: NIEZGŁOSZENIE WYNIKÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, PRZED ZAWIĘDZENIEM PRZEDMIOTU PROJEKTU ZGŁOSZENIE ZGŁOSZENIA DO ZGŁOSZENIA, W WYNIKU NIE ZGŁOSZONYCH NIEKORZYSTNYCH NA BUDOWIE.