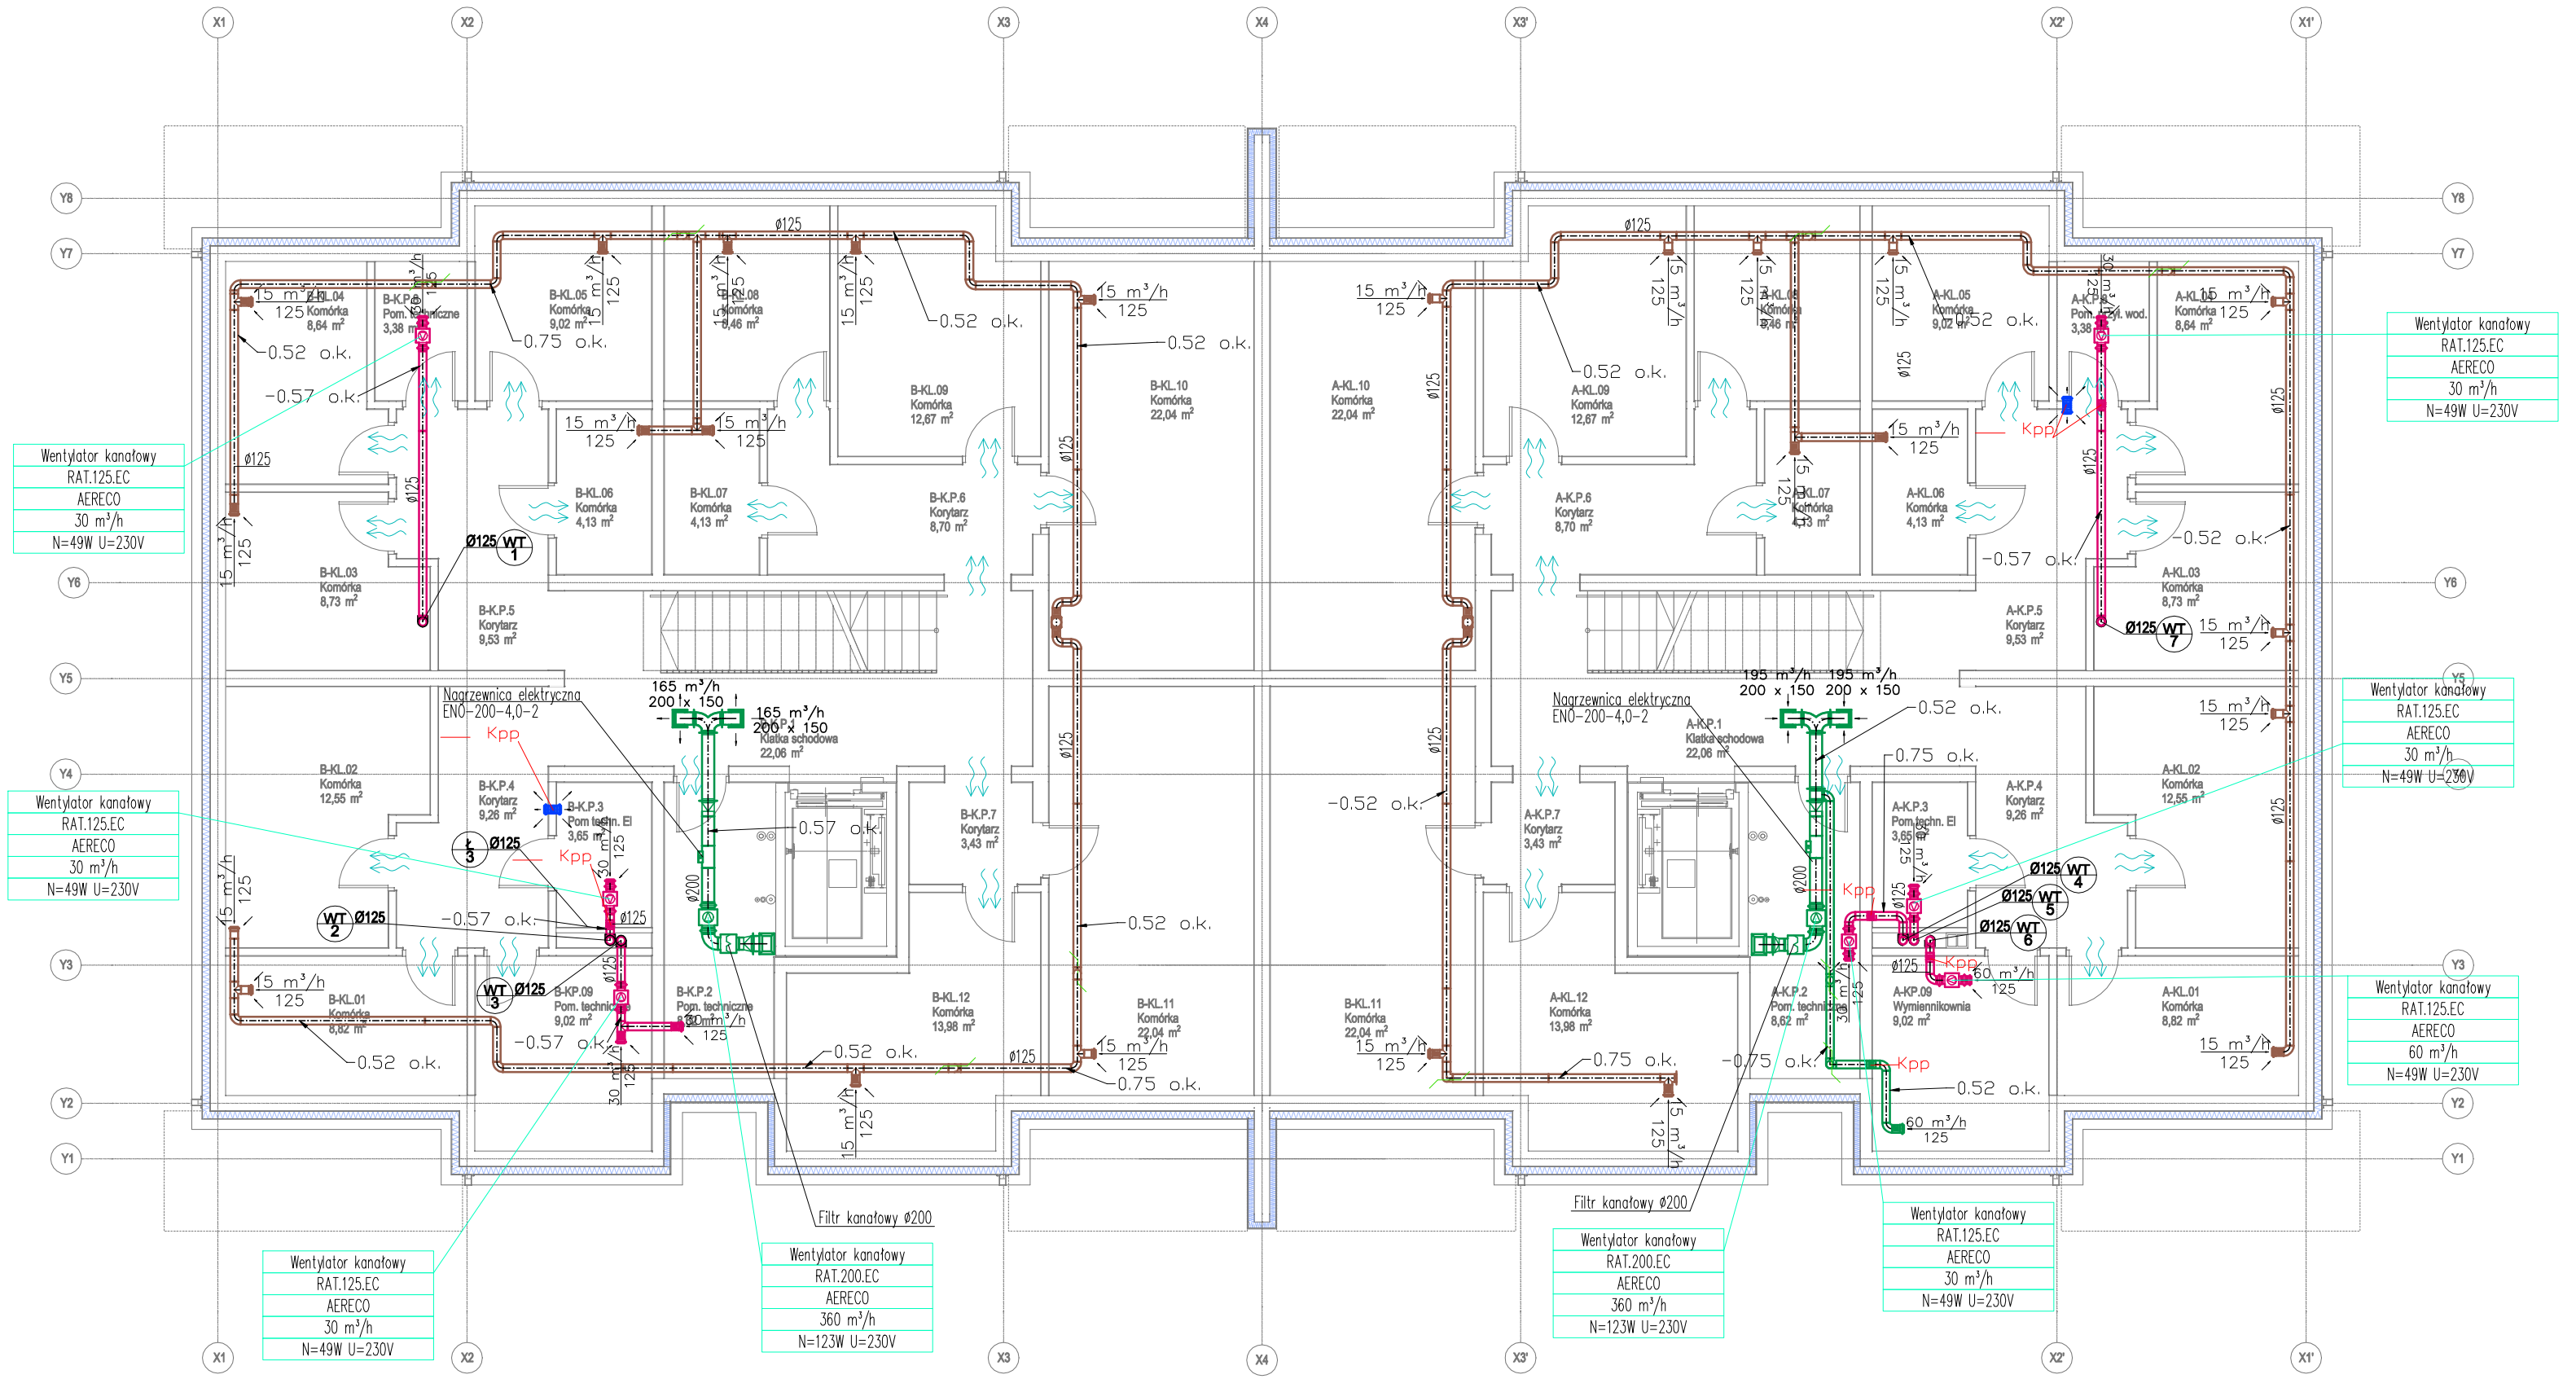

OBJAŚNIENIA:

- Ø125 WT 7 - symbol instalacji, średnica pionu
- 30 m³/h 125 - instalacja wentylacji wywiewnej - kuchnie
- 30 m³/h 125 - instalacja wentylacji wywiewnej - łazienki
- instalacja wentylacji wywiewnej - okapy
- 30 m³/h 125 - instalacja wentylacji wywiewnej - wc/zlewnie
- instalacja wentylacji wywiewnej - komórki lokatorskie
- instalacja wentylacji wywiewnej - pom. tech.
- instalacja wentylacji nawiewnej - komunikacja, pomieszczenia tech.
- przepustnica ręczna
- transfer powietrza
- tłumik kanałowy
- zmiana wysokości
- Kpp - klapa ppoż

UWAGA: WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZNANYCH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ. NIEDOSTATECZNE ROZPOZNANIE WARUNKÓW MOŻE STANOWIĆ PODSTAWĘ DO ROSZCZEŃ WYKONAWCY W STOSUNKU DO PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PROJEKTY WYKONAWCZE ZALECANE JAKO NIEZBĘDNE DO ROZPOCZĘCIA PRAC. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI I ROZDZIELNIĄ BRANŻ. O NIEDOKŁADNYCH ZAPISACH W PROJEKCIE NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA. UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. PRZED ZAMÓWIENIEM PRODUKTÓW NALEŻY WZDDOWODNIĆ SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW I ZE STANEM RZECZYWISTYM NA BUDOWIE.

NAZWA INWESTYCJI	SIMSP.ZMPS_PAS-2024-67
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, WRAZ Z PARKINGIEM, ZBIORNIKIEM WÓD OPADOWYCH I MURAMI OPOROWYMI, PRZY UL. R. TRAUGUTTA W PYSKOWICACH NA DZIAŁKACH nr 526/28, 856/28, 857/28, 854/28 OBRĘB 0001 PYSKOWICE	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **GOWIN/SIUTA** architektura.urbanistyka	INWESTOR: **SIM ŚLĄSK PÓŁNOC Spółka z o.o.** Lubliniec, ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec
BRANŻA: **SANITARNA**	DATA:
FAZA: **PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY**	**11.2024**
PROJEKTANT: mgr inż. WOJCIECH BLAK upr. nr 61/2003	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. MAŁGORZATA DUTKA upr. nr MAP/0461/PBS/19	
ZESPÓŁ: mgr inż. MICHAŁ BARAN	
NAZWA RYSUNKU: **Rzut Piwnicy - Wentylacja Mechaniczna**	SKALA: 1:100 / NR RYS.: WM-01