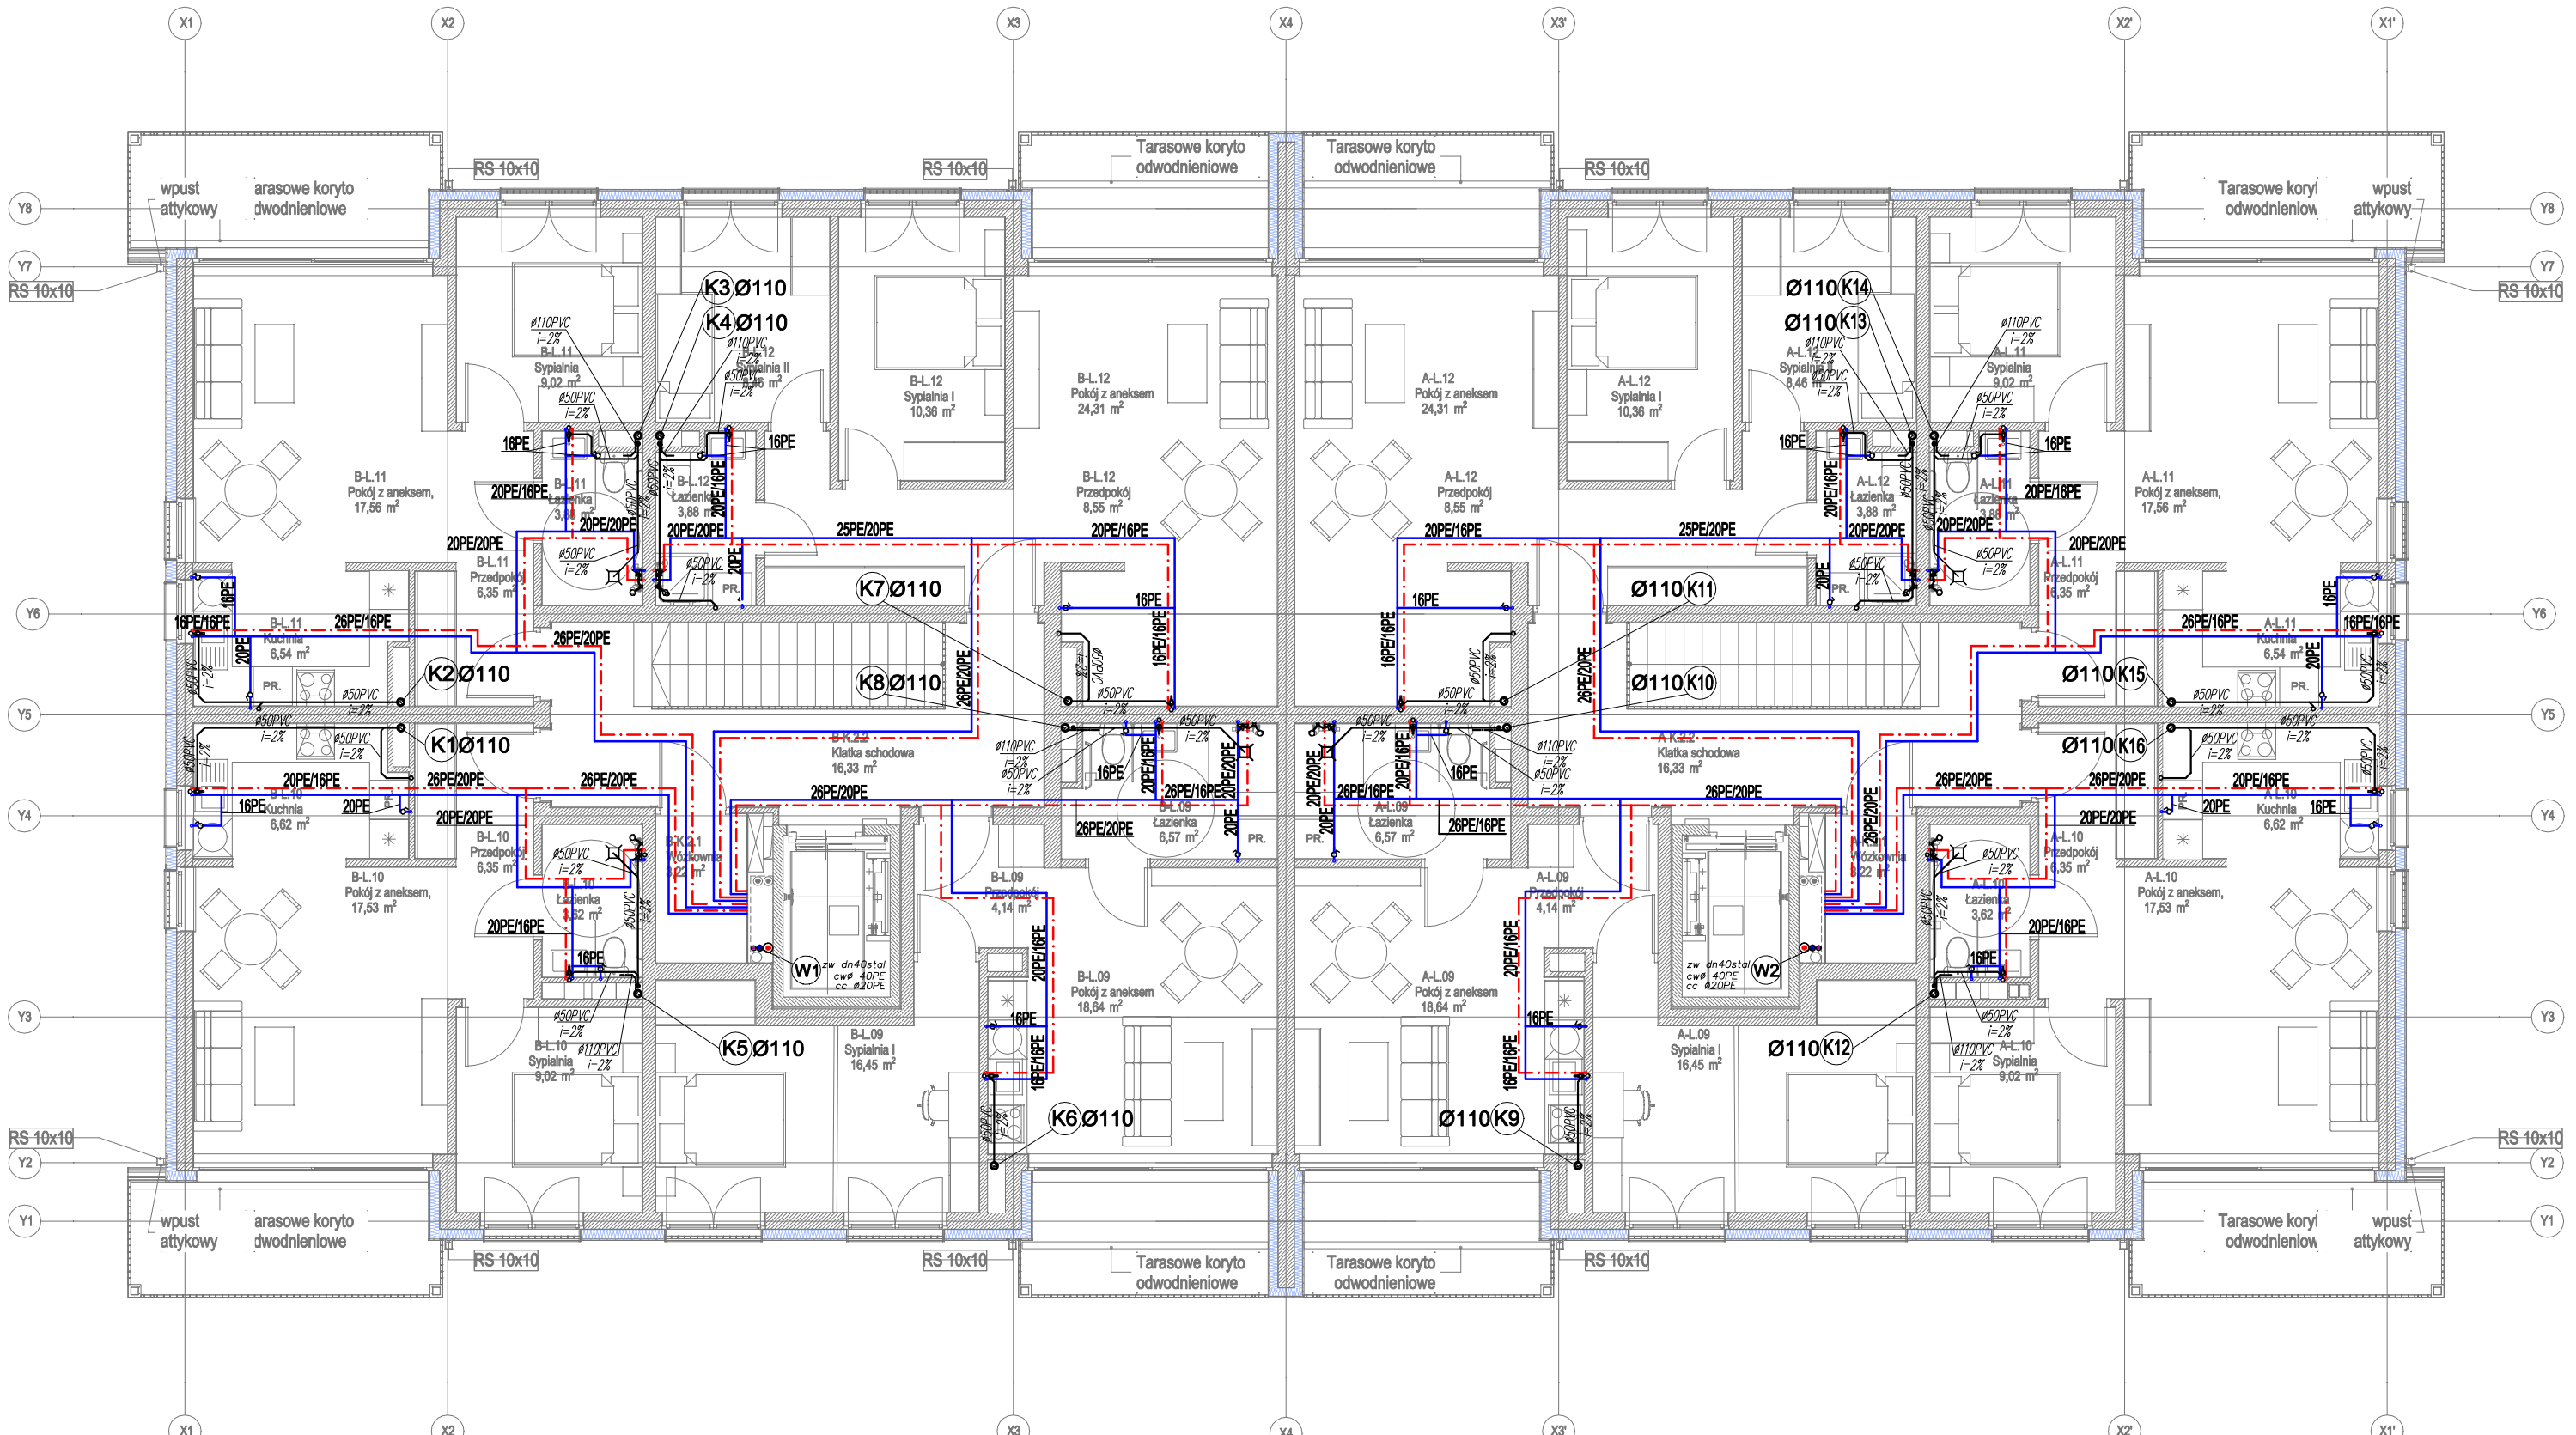

Objaśnienia:

- Ø160 PVC i=2% — projektowana instalacja kan. sanitarnej podposadzkowej
- Ø160PVC i=2% — projektowana instalacja kan. sanitarnej pod sufitem
- Ø40PE — projektowana instalacja kan. sanitarnej tłocznej
- Ø110 (K1) — projektowany pion kanalizacji sanitarnej
- Ø90 (R1) — projektowana rura spustowa kanalizacji deszczowej
- projektowana instalacja wody zimnej
- projektowana instalacja wody ciepłej
- projektowana instalacja wody cyrkulacyjnej
- (W1) — projektowany pion wody zimnej,ciepłej,cyrkulacyjnej
- zw⌀20x2,0 — rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PEHD -woda zimna
- cw⌀16x2,0 — rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PEHD -woda ciepła
- cc⌀16x2,0 — rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PEHD -woda cyrkulacyjna

UWAGA: WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZYSŁUGUJĄCE INFORMACJE O ZNANYCH, EZDKOSTCE PROJEKTOWEJ. NIEDOZWOLONE JEST WPROWADZANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W PROJEKCIE BEZ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PROJEKTY WYKONAWCZE I ZAŁĄCZONE NIM RYSUNKI TECHNICZNE PROJEKTY WYKONAWCZE I ZAŁĄCZONE NIM RYSUNKI TECHNICZNE ELEMENTY BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI. PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI WYNIKŁE Z NIEZGODNEGO Z PROJEKTEM WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. PRZED ZAMÓWIENIEM PRODUKTÓW NALEŻY WZGLĘDNIENIĆ SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW NA BUDOWIE.

NAZWA INWESTYCJI	SIMSP_ZWPS_PAB-2024-57
	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, WRAZ Z PARKINGIEM, ZBIORNIKIEM WÓD OPADOWYCH I MURAMI OPOROWYMI, PRZY UL. R. TRAUGUTTA W PYSKOWICACH NA DZIAŁKACH nr 526/28, 856/28, 857/28, 854/28 OBRĘB 0001 PYSKOWICE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	**GOWIN/SIUTA** architektura.urbanistyka
INWESTOR	**SIM ŚLĄSK PÓŁNOC Spółka z o.o.** Lubliniec, ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec
BRANŻA	**SANITARNA**
DATA	11.2024
FAZA	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
PROJEKTANT	mgr inż. WOJCIECH BLAK upr. nr 61/2003
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MAŁGORZATA DUTKA upr. nr MAP/0461/PBS/19
ZESPÓŁ	mgr inż. MICHAŁ BARAN
NAZWA RYSUNKU	Rzut Piętra 2 - WOD-KAN
SKALA	1:100
NR RYS.	WK-04