Lokalizacja słupów i ścian od poz.-0.12

SKALA 1:100

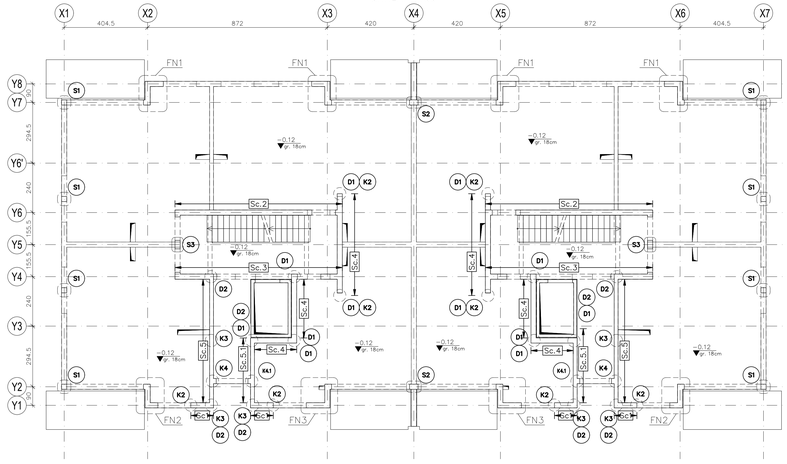

Lokalizacja słupów i ścian od poz.+5.66

SKALA 1:100

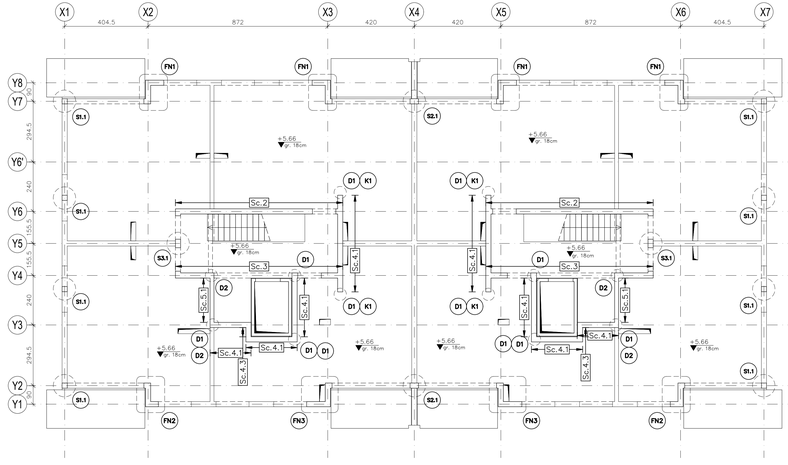

Ściana "Sc1"

szt.:4
skala 1:25



Ściana "Sc1.1"

szt.:4
skala 1:25



Ściana "Sc.4"

43.13mb.
skala 1:25

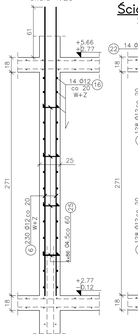

Ściana "Sc.4.1"

24.05mb.
skala 1:25

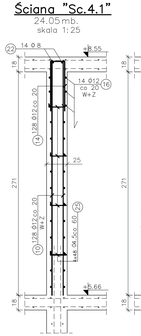

Ściana "Sc.4.2"

szt.:2
skala 1:25

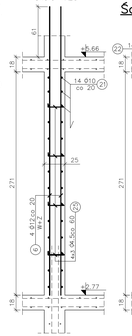

Ściana "Sc.4.3"

0.90mb.
skala 1:25

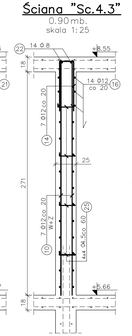

Ściana "Sc.5"

23.95mb.
skala 1:25

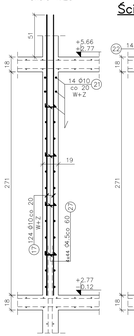

Ściana "Sc.5.1"

11.04mb.
skala 1:25

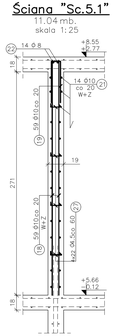

Detal "K1"

szt.:12
skala 1:25
Detal dozbrojenia krawędzi ściany



Detal "K2"

szt.:12
skala 1:25
Detal dozbrojenia krawędzi ściany



Detal "K3"

szt.:6
skala 1:25
Detal dozbrojenia ściany

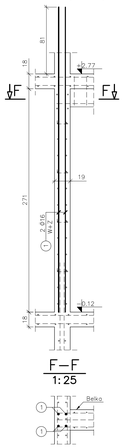

Detal "K4"

szt.:2
skala 1:25
Detal dozbrojenia ściany

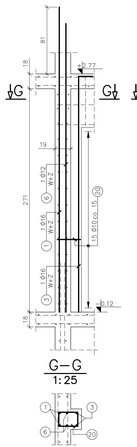

Detal "K4.1"

szt.:2
skala 1:25
Detal dozbrojenia ściany

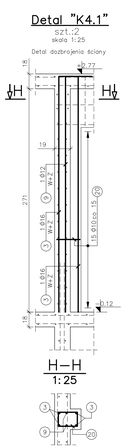

D–D
1:25

E–E
1:25

F–F
1:25

G–G
1:25

H–H
1:25

Lokalizacja słupów i ścian od poz.+2.77

SKALA 1:100

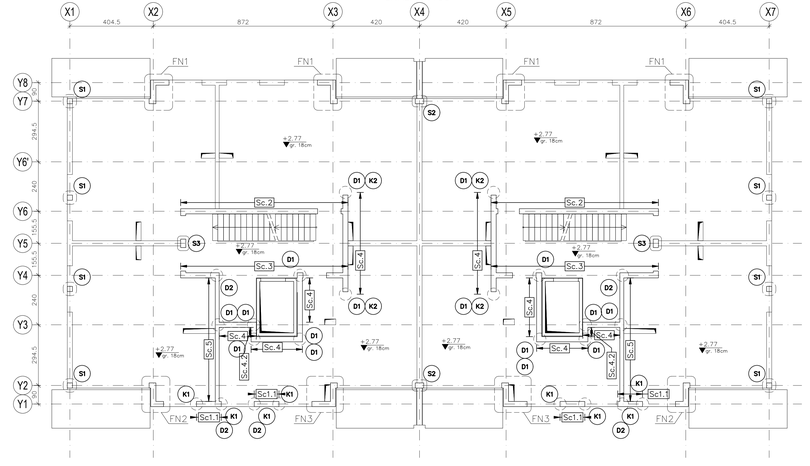

Słup "S1"

szt.:16



Słup "S2"

szt.:4

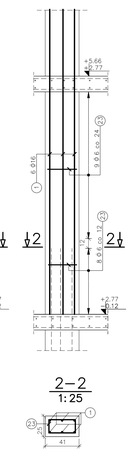

Słup "S3"

szt.:4



Słup "S1.1"

szt.:8



Słup "S2.1"

szt.:2

Słup "S3.1"

szt.:2

1–1
1:25

2–2
1:25

3–3
1:25

1.1–1.1
1:25

2.1–2.1
1:25

3.1–3.1
1:25

Zbrojenie "D1"

szt.:40
1:25
Zbrojenie zamykające zbrojnie poziome

Zbrojenie "D2"

szt.:17
1:25
Zbrojenie zamykające zbrojnie poziome

UWAGI:

1. Uwagi ogólne – część opisowa projektu wykonawczego.
2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji, specyfikacji prętów zbrojeniowych, projektem technicznym architektury i rysunkami branżowymi.
3. Przed wykonaniem konstrukcji szybów windowych wymiary sprawdzić z ostatecznymi założeniami dźwigowymi oraz p.t. architektury.
4. Wymiary i usytuowanie otworów i przebić należy sprawdzić z p.t. architektury oraz rysunkami odpowiednich branż.
5. Przebicia o wymiarach mniejszych niż 15x15cm, ø15cm wg p.t. architektury.
6. Przebicia instalacyjne, przerwy robocze wykonać jako szczelne.
7. Zbrojenie podstawowe przy otworach rozsunąć lub dociąć.
8. Bezwzględnie zabrania się wykonywania dodatkowych, nie wskazanych w projekcie przebić oraz przejść instalacyjnych w elementach żelbetowych bez akceptacji projektanta konstrukcji, poprzedzonej analizą statyczno-wytrzymałościową.
9. Otulina prętów zbrojeniowych: 3.0cm
10. Minimalny zakład prętów w strefie ściskanej 35 x ø pręta.
11. Lokalizacja ścian wg deskowań płyt stropowych i rzutu fundamentów.
12. Jako nadrzędną należy traktować liczbę prętów.

±0.00 = 231,40 m.n.p.m.

Beton C30/37
Chudy beton C8/10

Stal ø A-IIIN RB500W
Stal ø A-0 St0S

TEMAT INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO wraz z GARAŻOWANIEM PODZIEMNYM i dz. 74/36,277/4 w RYDLOWCACH na działkach nr 329/3, 329/4, 337/26, 337/27, 337/28, 337/29, 337/30, 337/31, 337/32, 337/33
INWESTOR	SM ŚLĄSK POLSKI spółka z o.o. ul. Pałacowa 2, 42-700 Lubliniec
AUTOR	PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA S.C. Tomasz Gawlikowski Katarzyna Gawlikowska-Hyla ul. Zawiła 45 30-442 Kraków www.pracowniakonstrukcyjna.com
BRANŻA	KONSTRUKCJA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT	mgr inż. TOMASZ GAWLIKOWICZ upr. w KWP/0328/POOK/11
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KATARZYNA DZIADOSZ - KULPA upr. w KWP/0328/POOK/11
ZGRYŚ.	mgr inż. MAŁGORZATA CIAPAŁA mgr inż. JOANNA KRET
NAZWA RYSUNKU	Zbrojenie ścian i słupów poz. -0.12, +2.77, +5.66
SKALA	1:100, 1:50, 1:25
DATA	12.2024
NR RYS.	K - 18
NR BRANŻY	01