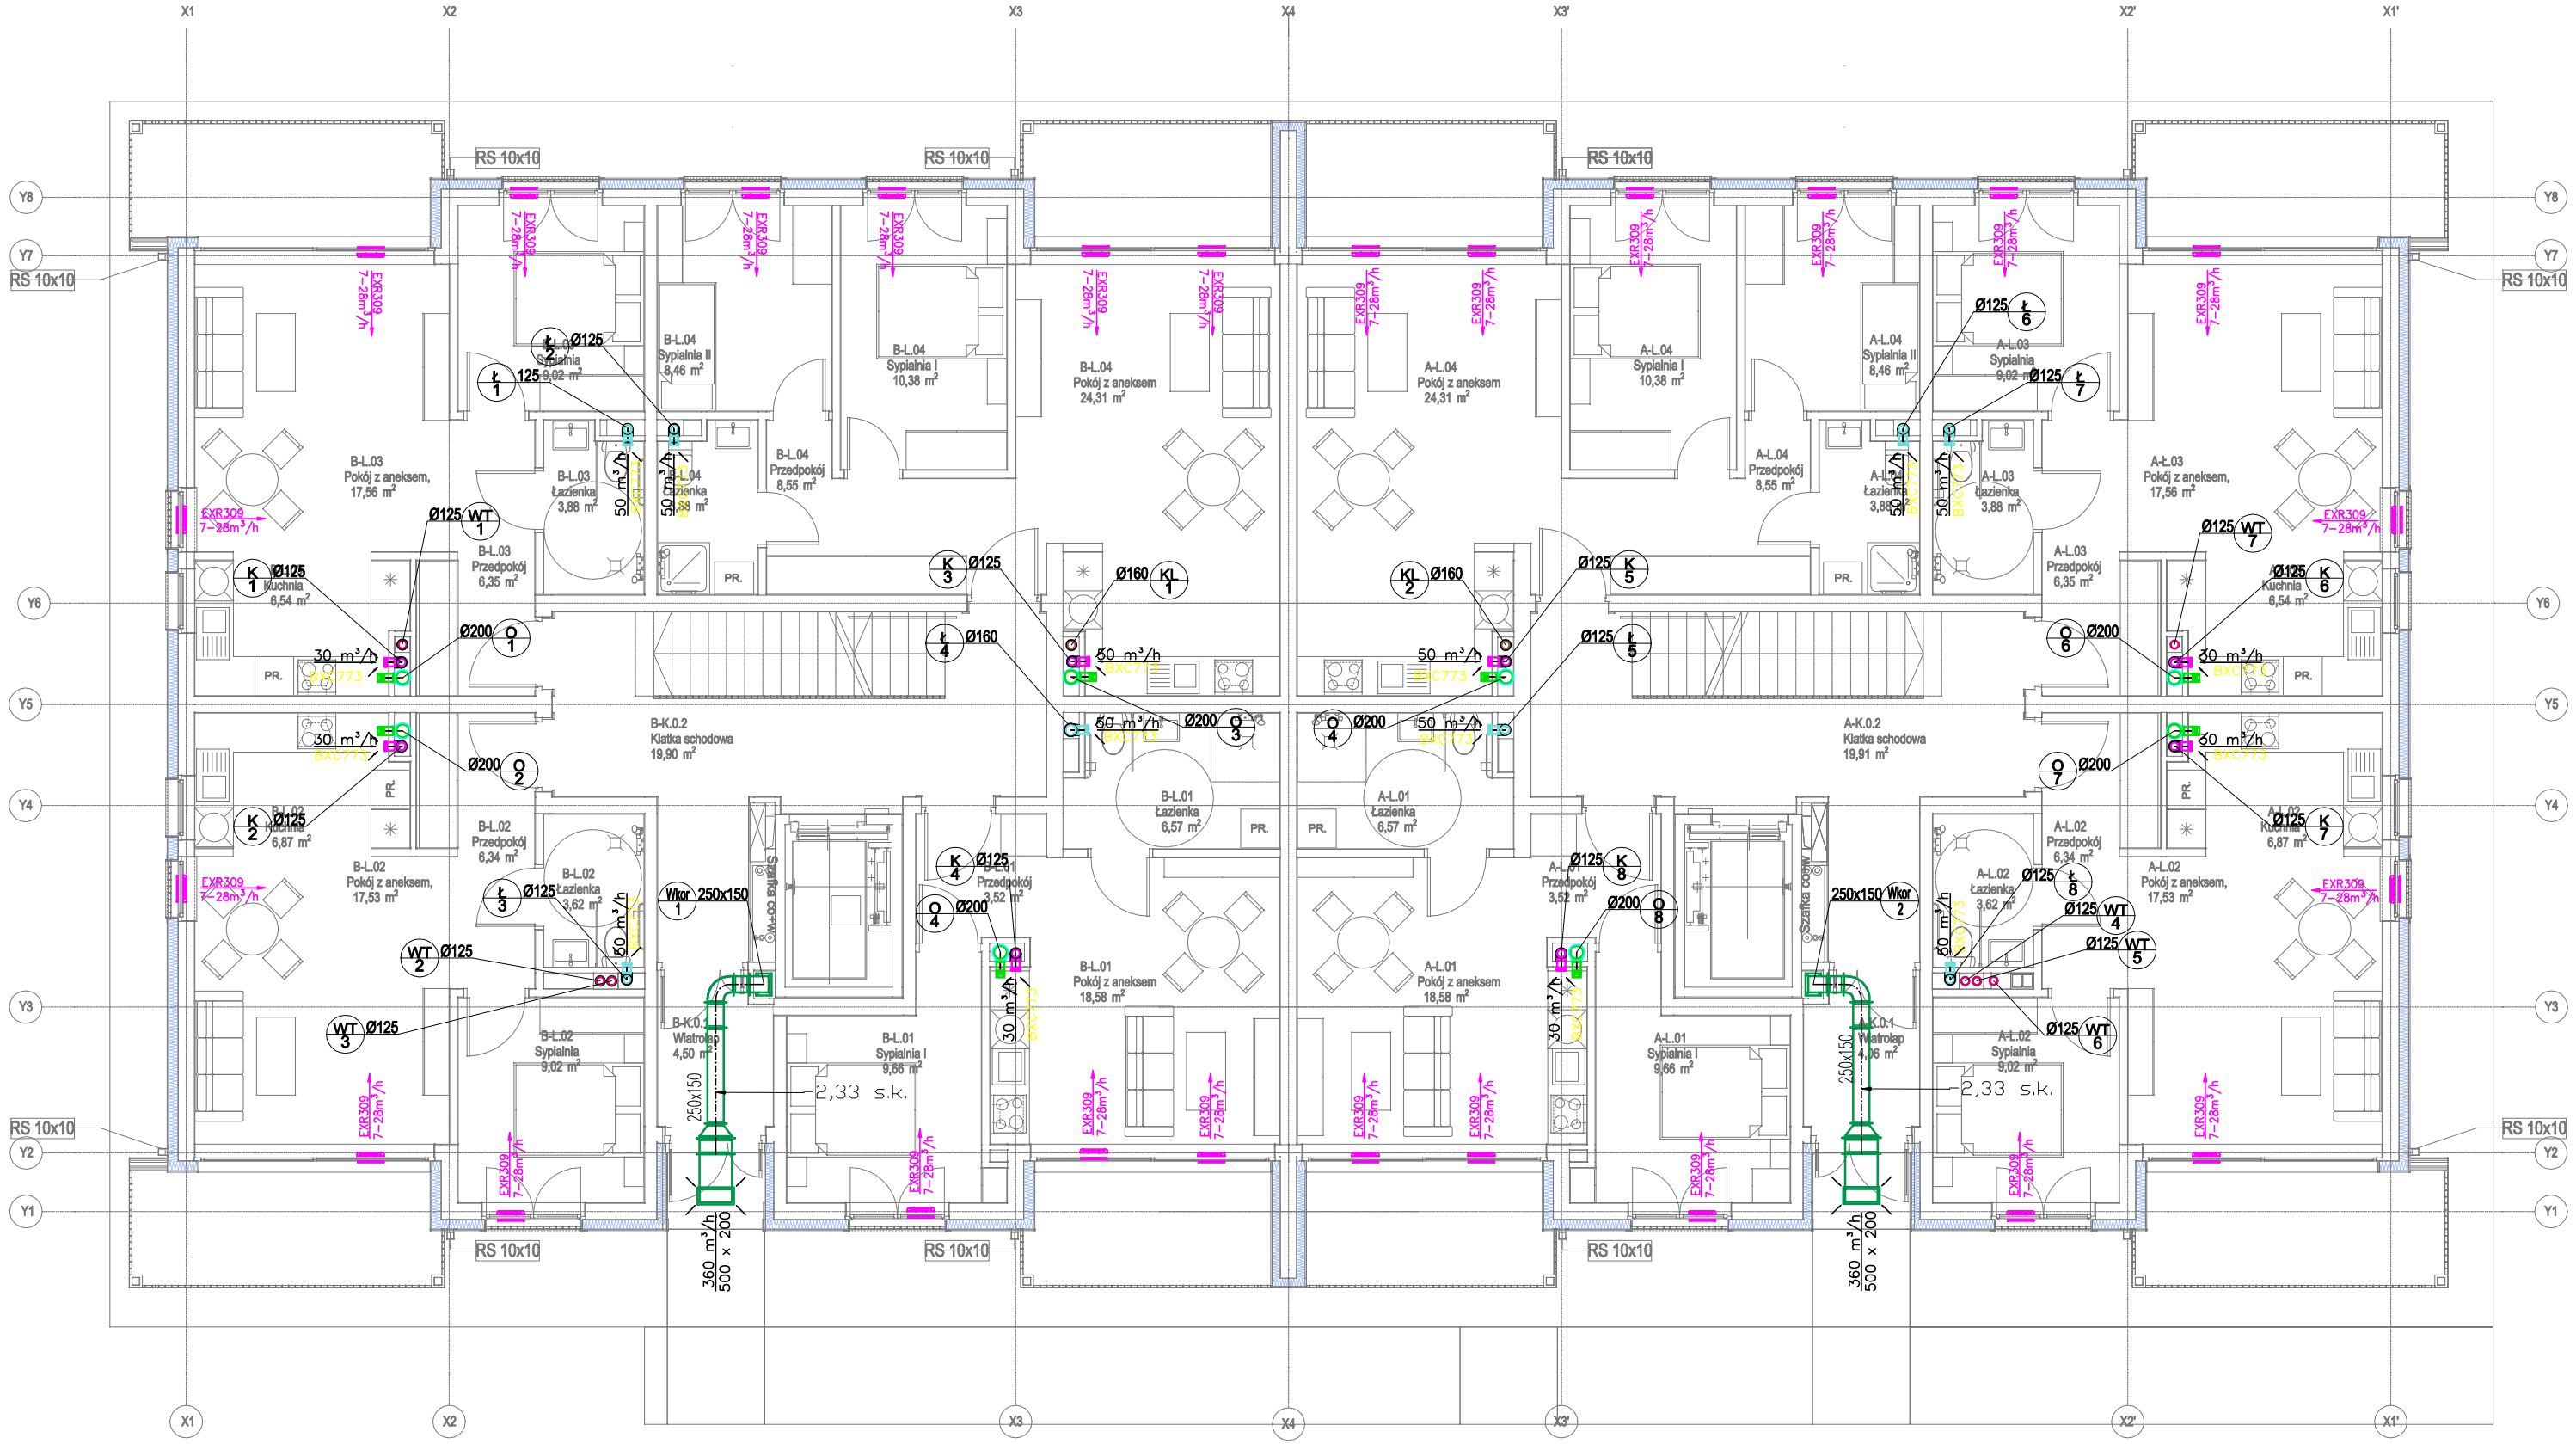


## OBJAŚNIENIA:

- Ø125 WT 7 - symbol instalacji, średnica pionu
- 50 m³/h 100 EXK100 - instalacja wentylacji wywiewnej - kuchnie
- 50 m³/h 100 EXK100 - instalacja wentylacji wywiewnej - łazienki
- instalacja wentylacji wywiewnej - okapy
- 30 m³/h 125 - instalacja wentylacji wywiewnej - wc/zlewnie
- instalacja wentylacji wywiewnej - komórki lokatorskie
- instalacja wentylacji wywiewnej - pom. tech.
- instalacja wentylacji nawiewnej - komunikacja, pomieszczania tech.
- przepustnica ręczna
- transfer powietrza
- tłumik kanałowy
- zmiana wysokości

UWAGA: WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI SYTUACYJNYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZNANYCH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ. NIEDOSTRZEGANIE PRZEZ WYKONAWCĘ ZAUWAŻONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKCIE PROJEKTU WRAZ Z TYPOWANIEM ZAŁĄCZONYCH NIE ROZSTRZYGA O PRZEJĘCIU PRZEZ NIEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROZPOZNANIE I ZAŁĄCZONE NIEZGODNOŚCI ELEMENTY BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM I NIEZGODNOŚCIACH LUB BRAKI, O KTÓRYCH NIE POWIADOMIŁ PROJEKTANTA PRZED ZAKOŃCZENIEM PRODUKTOWYCH NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM I NIEZGODNOŚCIACH LUB BRAKI, O KTÓRYCH NIE POWIADOMIŁ PROJEKTANTA PRZED ZAKOŃCZENIEM PRODUKTOWYCH NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM I NIEZGODNOŚCIACH LUB BRAKI, O KTÓRYCH NIE POWIADOMIŁ PROJEKTANTA PRZED ZAKOŃCZENIEM PRODUKTOWYCH NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM I NIEZGODNOŚCIACH LUB BRAKI, O KTÓRYCH NIE POWIADOMIŁ PROJEKTANTA PRZED ZAKOŃCZENIEM

NAZWA INWESTYCJI: SIMSP.ZMPS.PAS-2024-67

**BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO,**
WRAZ Z PARKINGIEM, ZBIORNIKIEM WÓD OPADOWYCH I MURAMI OPOROWYMI, PRZY UL. R. TRAUGUTTA W PYSKOWICACH NA DZIAŁKACH nr 526/28, 856/28, 857/28, 854/28 OBRĘB 0001 PYSKOWICE

| | |
|---|---|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | GOWIN/SIUTA architektura.urbanistyka |
| INWESTOR | SIM ŚLĄSK PÓŁNOC Spółka z o.o. Lubliniec, ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec |
| BRANŻA | SANITARNA |
| DATA | 11.2024 |
| FAZA | PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY |
| PROJEKTANT | mgr inż. WOJCIECH BLAK upr. nr 61/2003 |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. MAŁGORZATA DUTKA upr. nr MAP/0461/PBS/19 |
| ZESPÓŁ | mgr inż. MICHAŁ BARAN |
| NAZWA RYSUNKU | Rzut Parteru - Wentylacja Mechaniczna |
| SKALA | 1:100 |
| NR RYS. | WM-02 |