

Fragment kondygnacji podziemnej.


Zasilanie z Rozdz. Administracyjnej poprzez szacht IE do pompy zatapialnej

Zasilanie ~16mb w bruzdzie ściennym pod sufitem dla pompy zatapialnej

Przebieg gazo-wodoszczelny

Zasilanie ~8mb dla pompy zatapialnej 230V/~1,2kW YKYzo 3x2,5mm2 pod ziemią

Zabezpieczenie projektowanego obwodu w rozdzielni administracyjnej.

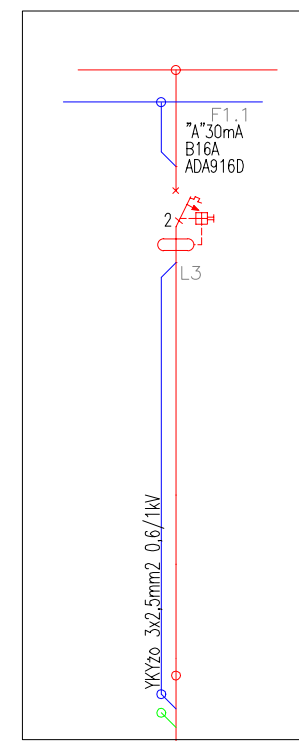

/z1
~1,2
Pompa zatapialna
w zbiorniku szczelnym
deszczówce.

puszka przyłączeniowa z gniazdem 230V/16A

